

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

FLORIAN "WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) 58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84 23-286

NIP 896-000-20-54

Nadbranych, dnia 22.03.2019 r.

Opinia Nr 009310

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Kaszubskiej 13/5 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MB Sp. z o.o.

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie piecy + went.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Pokój I bez kominu, bez możliwości
grzewienia.
W pokoju II piec grzewczy podłączony do
miejscowości m 3
Alternatywnie: kocioł gazowy z zamk. kominem
spalającym podłączony do miejscowości m 3 zgodnie
z wymogami producenta. (przed pokój)
Wentylacja mechaniczna w przedpokoiu m 4,
wentylacja mechaniczna w łazience m 2

Inne uwagi: Inne uwagi funkcja pomieszczeń!

Kontroli dokonał: D. Siara

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Pieczęć i podpis

Opis 09310-

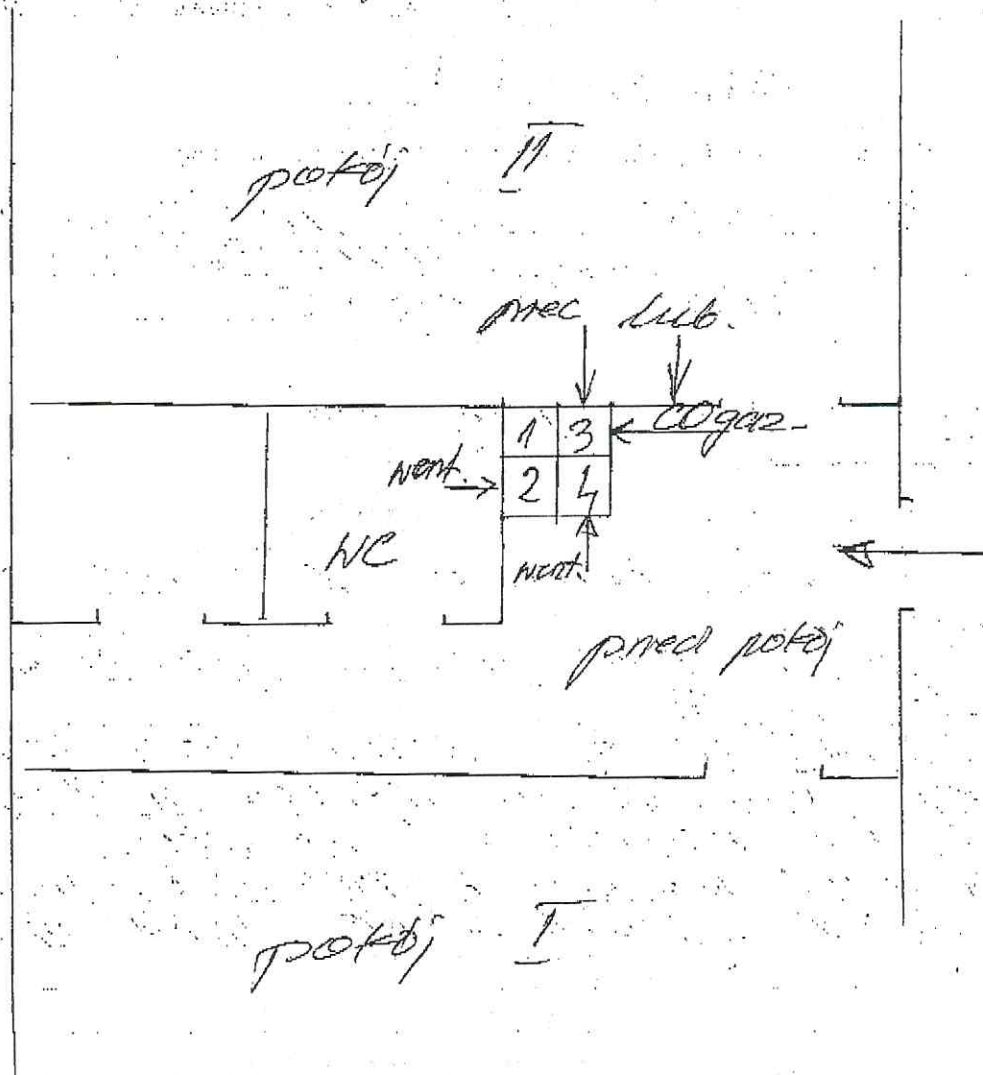

1	2	3	4	
		A		stych
	WNO 5	CO 902 5	WPP 5	T P
K ₂				prawy
				prawy