

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY

"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIU

REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17

58-301 Wałbrzych, ul. Pele Pole

tel. 74 84-23-286

NIP 898-000-20-54

Wałbrzych, dnia 4.04.2019 r.

Opinia Nr 009334

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niepodległości 23/3 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOK - Podgórze


Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

pracy + went.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec grzewczy w pokoju I podłączony do przewodu m 1
Piec grzewczy w pokoju II podłączony do przewodu m 2
Wady: wykonanie z pominięciem kłosa i tabliczki wykonanej wg projektu technicznego.

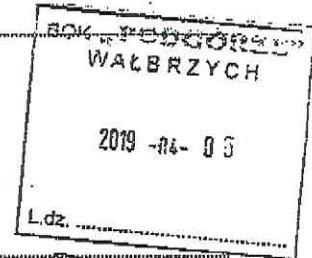

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: S. Samotyja

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK - Podgórze w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia


podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony do podpisu)
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja
Pieczęć i podpis

Opis 09334 -

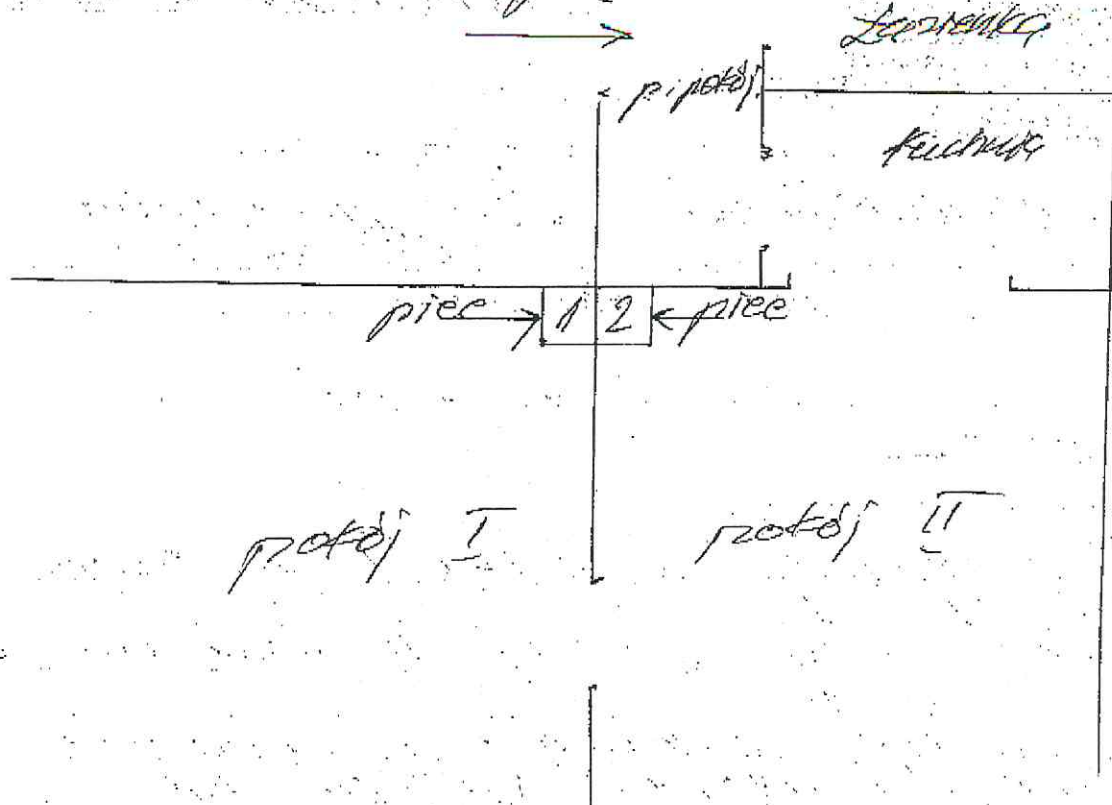

1.	2.	
		stych
		Ip nr 5 pustostan -
P	P	Ip nr 3
		pocier / ktep pustostan

MISTRZ KOMINARSKI
Sebastian Sarnotyj