


- Uwagi:**
- instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCV,
 - przewody odpływowe prowadzić ze spadkiem min. 2%
 - przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne
 - otwory pod przebiegiem przez ścianę należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej

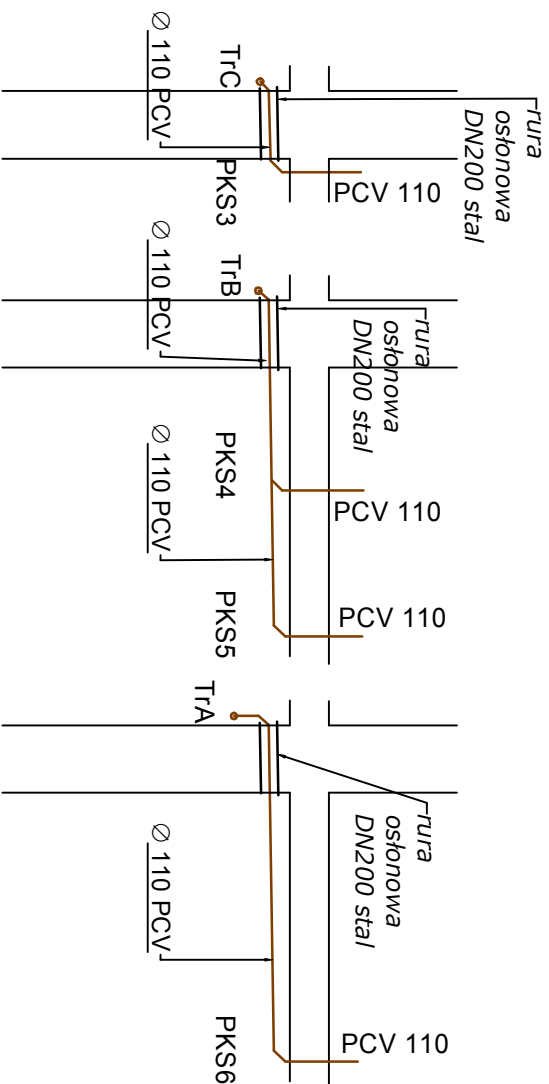

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor:		Obiekt:	
Wspólnota mieszkaniowa ul. Niepodległości 257, 58-303 Wałbrzych		Budynek mieszkalny, ul. Niepodległości 257, 58-303 Wałbrzych	
Temat: Przebudowa wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej		Stadium: PB	Branża: S
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas		Tytuł rysunku:	
Upi. nr 245/02/DUW		Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej	
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski		Skala: 1:50	
Asystował: mgr inż. Daria Skowrońska		Nr rys. 5/5	