

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"SW. FLORIAN" we Wrocławiu
EJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-510 5000 ZDROJ
Różana 1, tel. (074) 043-27-32
fax: 58-510-20-54 z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych


Szczegółowo: Zdrój dnia 04.04. 20 r.

Opinia Nr 009290

w budynku przy ul. 1-go Maja nr 75/9 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

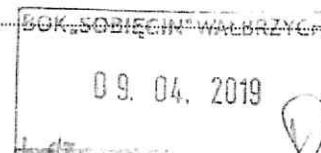

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Po likwidacji pieca podłogowego i pieca kuchennego przewid kominowemu nr 23 po zamontowaniu wkładu spalinowego będzie można przeznaczyć do podłączenia kotła CO gaz dla którego zapas powietrza wpłynie z boku budynku - obok jest przewid. doprowadzić komin pod kłatką wentyl. kuchni.
2. Wadliwego wyznaczenia kuchenki z wentylacją przewidzianą dla wentylacji kuchni do przewodu prawidłowego. Jedną z wadliwych zlikwidować. Wentylacja wyznaczenia kuchenki z wentylacją przewidzianą
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy wpływ powietrza z wentylacji poprzez otwarcie nawiewne.

Inne uwagi: sieć kładowy pokładowy z grzałką - brak możliwości doprowadzenia do którego przewodu jest podłączony

Kontroli dokonał: Artur Kabacki, Remigiusz Sajdak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiecin

1 egz. dla RZK Szczegółowo - Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

SKŁAD ORIENTACYJNY

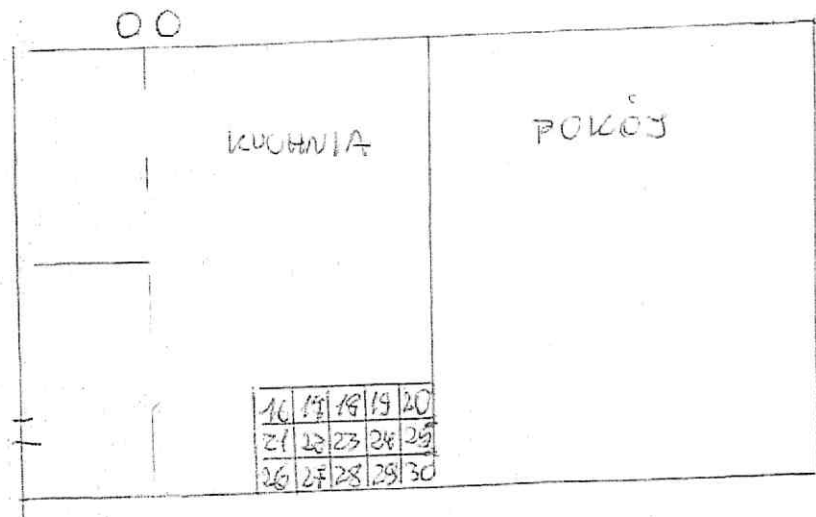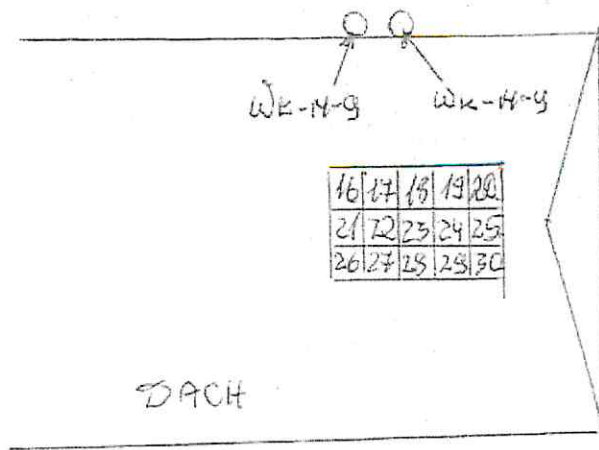

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
STRYCH															
STRYCH W P															
I P			Wk 4					K 5 COG					W P 10	P 10	
I P	Wk 5							COG 5	Wk 5					P 6	
PARTER	Wk 1						COG 1				Wk 2				
PIONKA															

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara