

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) "RACY  
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIU  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 12  
58-301 WALBRZYCH, Polesie  
Tel. (074) 84 25 288  
NIP 662-000-77-25

*Walczyński*, dnia *9.09.2018* r.

Opinia Nr 008326

z wytycznych przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych


w budynku przy ul. *Głuszycka*  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez *MZB*

*29/5 Walczyński*  
*MZB*  
*BCN - Podgórze*  
WALBRZYCH

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

*pracy*

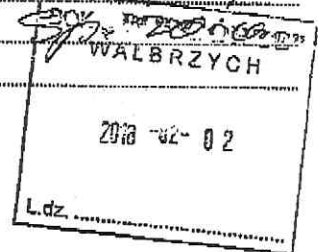

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

*Piec grzewczy w pokoju może być podłączony do przewodu m. 1. o wym. 50x50cm.*  
*Piec grzewczy w kuchni może być podłączony do przewodu m. 1. o wym. 50x50cm.*  
*Instalacja wywiewna kuchni zewnętrzna mechaniczna - drogą mechaniczną.*  
*Co nie opłaca się do przewodu m. 1.*

Inne uwagi: *Uwaga: naurewintki w pokoju szt. 2 mogą mechanicznie otwarte - powinna być wyrezowana szufla, tak jak w instalacji naurewintki.*

Kontroli dokonał: *z Sobotki D. Słucki*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

*BCN - Podgórze*  
*w Walczyński*

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skrócić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI

*G. Siara*  
Daniel Siara

Pieczęć i podpis

Opis 08326

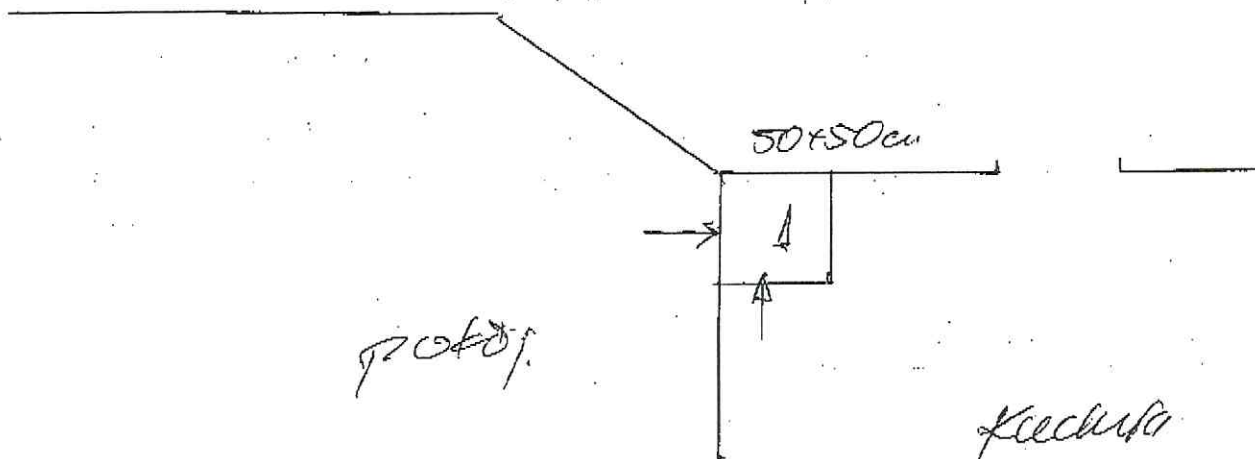

50x50cm		
		styk
K <sub>1</sub>		lip
K <sub>100</sub>		lip
P <sub>5</sub>	K <sub>3</sub>	lip
CO <sub>3</sub>		podł
		mur

MISTRZ KOMINIARSKI  
*Daniel Stara*  
 Daniel Stara