

- Legenda:
- projektowana instalacja wodociągowa z rur PE
  - istniejąca instalacja wodociągowa.
  - istniejąca kanalizacja sanitarą.
  - projektowana kanalizacja sanitarą z PVC.


Uwagi:

Instalację wodną zaizolować izolacją termofox :

- 20mm (prowadzona w piwnicy i na wierzchu ścian)
- 13mm (prowadzona na wyższych kondygnacjach w bruzdach ściennych)

Minimalny spadek z jakim należy prowadzić projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej wynosi 2%.

Wszystkie istniejące odpływy z mieszkań wpiąć do projektowanych pionów.

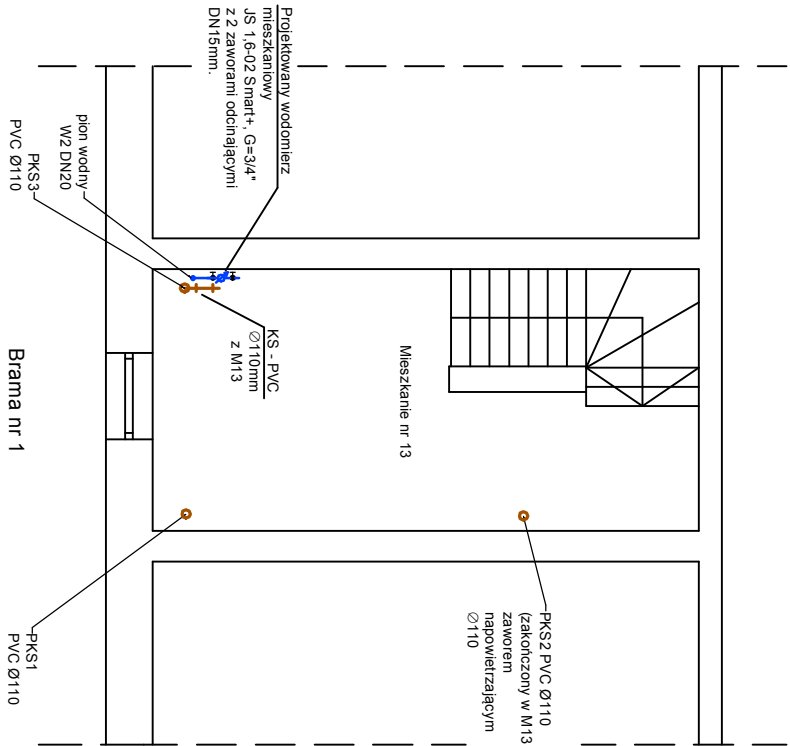

Inwestor:		Obiekt:	
Wspólnota mieszkaniowa		Budynek mieszkalny,	
ul. Przeskok 14, 58-303 Wałbrzych		ul. Przeskok 14, 58-303 Wałbrzych	
Temat: Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej		Stadium:	Projekt
w częściach wspólnych budynku		Brana:	S
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas		Tytuł rysunku:	
Upr. nr 245/02/DUW		Rzut poddasza- projektowana	
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski		instalacja wodno-kanalizacyjna	
Asystował: mgr inż. Joanna Mandzyn		Nr rys.	
		4/S	