


dz. nr 126/4

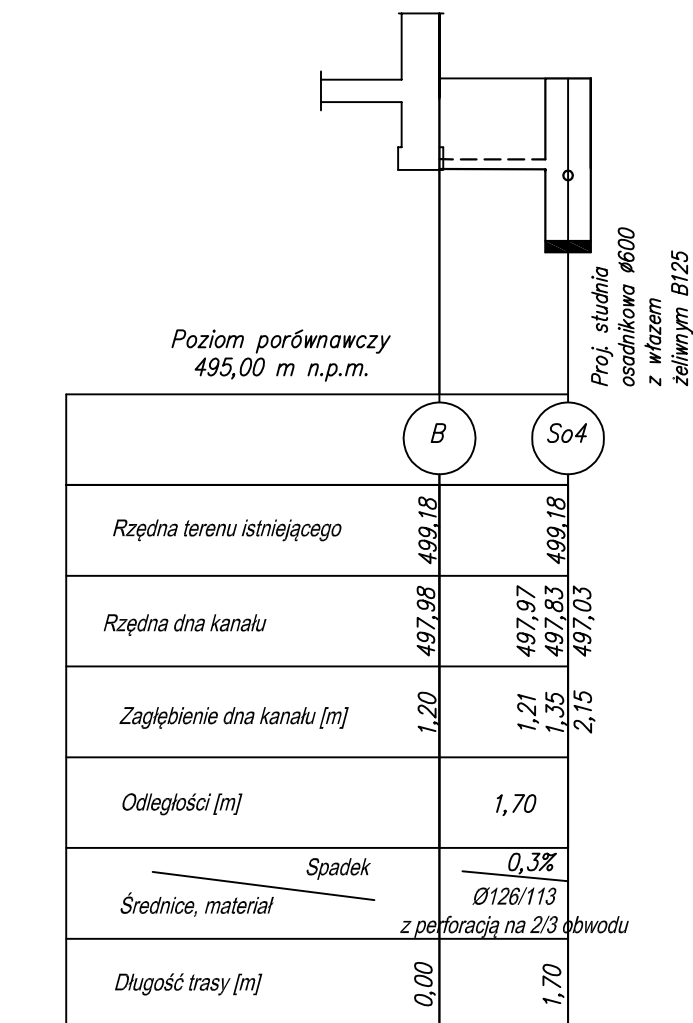

LEGENDA:

— istniejący teren

---- proj.drenaż z rur Ø126/113, z rur drenarskich
z perforacją na 2/3 obwodu

UWAGA:

– wpięcia do studni powyżej kinety należy wykonać poprzez montaż kształtki "in situ"

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
ul. Wysockiego 28 p.23, 58-304 Wałbrzych

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06	Data: 05.11.2018r.
Asystent: br. sanitarna	mgr inż. Jolanta Jęczkowska		
Temat:	"Budowa drenażu opaskowego oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku przy ul. Noworudzkiej 16a w Wałbrzychu." dz. nr 126/4, 125/1, 125/2 obręb nr 37 Rusinowa		Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Noworudzka 16a, 58–308 Wałbrzych		Skala: 1:500
Tytuł rys.:	PROFIL PODŁUŻY DRENAŻU OPASKOWEGO		Nr rys.: 3/3