

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6

tel. 74 84-25-781 kół przeprowadzonych, oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
NIP 896-000-20-54

Opinia Nr 009329

Wałbrzych, dnia 2.04.2019 r.

w budynku przy ul. Sołectka nr 1/1 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez BOK - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

CO gaz.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł grawitacyjny z rurką kominową
spalarnia (kondensat) podłączony do
muru w 2 zgodne z wymogami
projektu.
Wentylacja wymienna kuchnia muru w 3.
Wentylacja wymienna w tarasie wykonano do
muru w 4.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: 3. Samotyj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:


1 egz. dla RZK

BOK - Nowe Miasto
w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

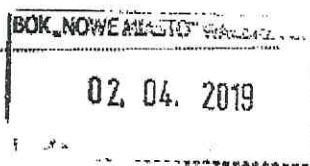


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkie orientacyjny na odwrócić.
3. Niepotrzebne skrócić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj

Pieczęć i podpis

Opis 09329-

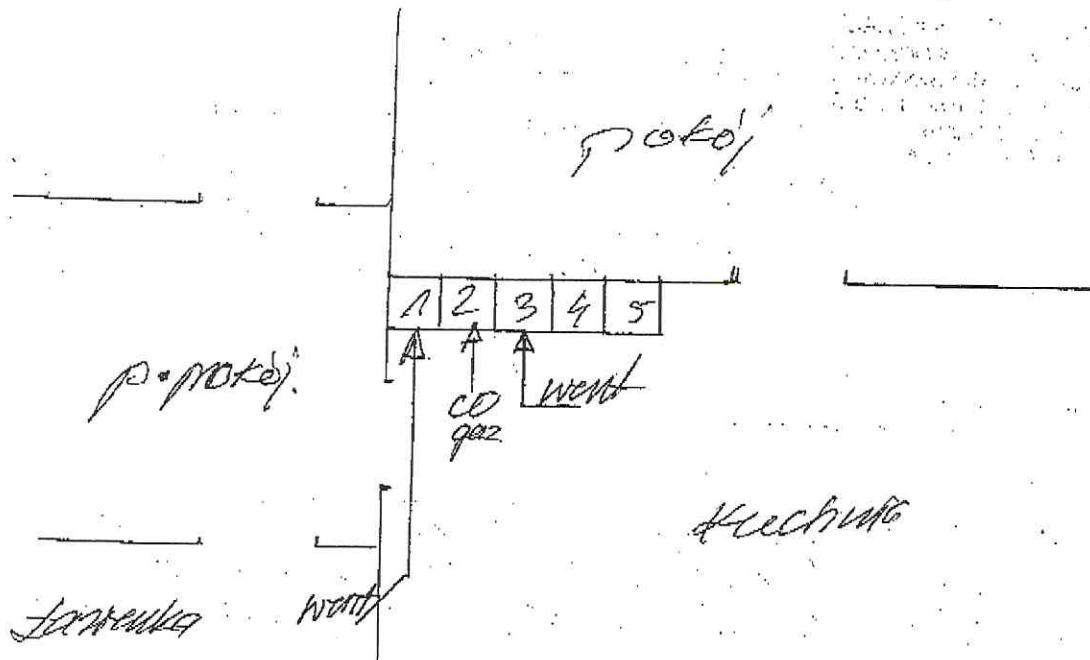

1	2	3	4	5	
					stych
	A		NK		Ip. m 3- CD gaz
			3		restricte
NK	CD gaz	NK			powien m 1
1	1	1			praca

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj