

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23 288
NIP 896-000-20-54

Opinia Nr 009345

Wałbrzych, dnia 08.04.2019 r.

w budynku przy ul. Strzepomska nr 16/3 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MZB Sp. z o.o.
BOK Podpórnice

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

Co puł + went.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Wentylacja grawitacyjna z wentylatora (kondens) podłączyć do przewodu nr 1 (50x50cm)
z podniecia z wymiarami producenta i projektem.
Wentylacja grawitacyjna podłączyć do
przewodu nr 3 w kuchni.
Wentylacja grawitacyjna podłączyć do
przewodu nr 2 w łazience.
Alternatywnie: przebieg p. stałe podłączyć do
zewnętrznego przewodu dymowego na projekcie.
Wentylacja grawitacyjna z kuchni wykonać
zgodnie z N/A projektu.
Prace grawitacyjne w potokach podłączyć do przewodu
nr 1 o wym. 50x50cm. a prace grawitacyjne w
kuchni podłączyć do przewodu nr 3.

Inicjały:

Kontroli dokonał: D. Siara

KIEROWNIK ZAKŁADU
Rej. Mistrz Kominiarski

Jerzy Siara

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK Podpórnice
1 egz. dla RZK w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Pieczęć i podpis

opinia nr 009345

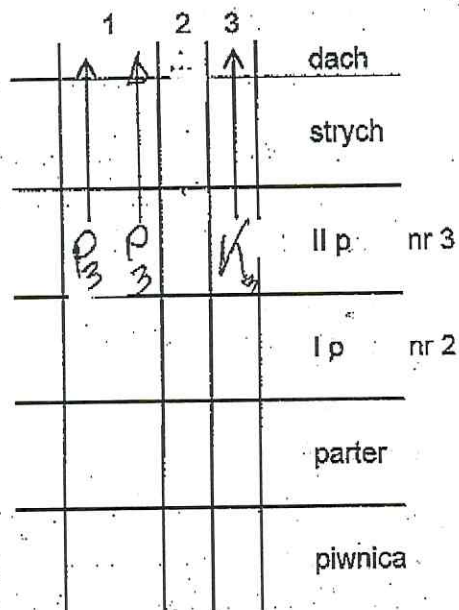

KIEROWNIK ZARŁADU
Rej. Mistrza Kominiarskiego
Jerzy Siara

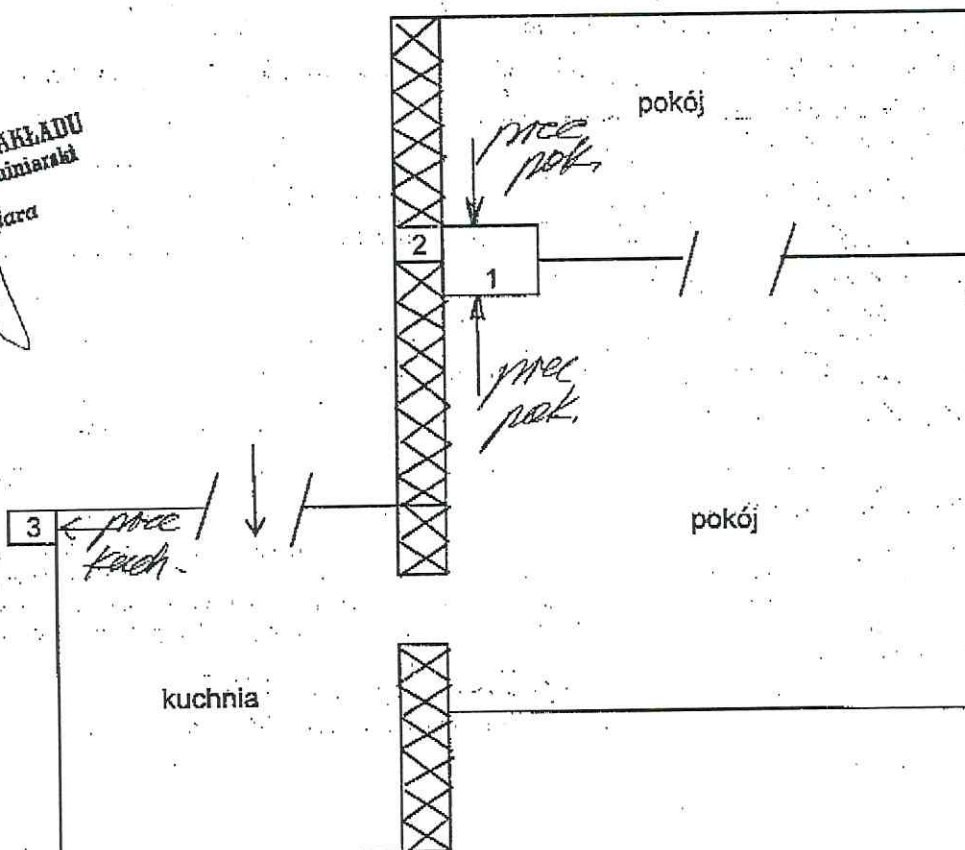

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

Opinia Nr

009344

Wałbrzych, dnia 08.04.2019 r.

w budynku przy ul. Stargomskiej nr 16/2 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MZB Sp. z o.o.
BOK Podopame

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie? Co port + went.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia?
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń?

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z went. kominowym
(kondens) podłączyć do przewodu w 1 (50x50cm)
zgodnie z wymogami producenta i projektem.
Wentylację wywiewną przewietrzającą podłączyć do
przewodu nr 3 w kuchni.
Wentylację wywiewną przewietrzającą podłączyć do
przewodu nr 2 w łazience.
Alternatywnie: piec CD p. stałe podłączyć do
przewodu nr 3. Wentylację wywiewną z kuchni
wykonać zewnętrzną wg projektu.
Piece grawitacyjne w pokojach podłączyć do
przewodu nr 1 o wym. 50x50cm, a piece
Inne uwagi: w kuchni podłączyć do przewodu nr 3

KIEROWNIK ZAKŁADU
Rej. Mistrz Kominiarski

Janusz Stara

Kontroli dokonał: D. Siano

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK Podopame
1 egz. dla RZK W Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkielet orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)


MISTRZ KOMINIARSKI

Janusz Stara
Data:
Podpis:

opinia nr 009344

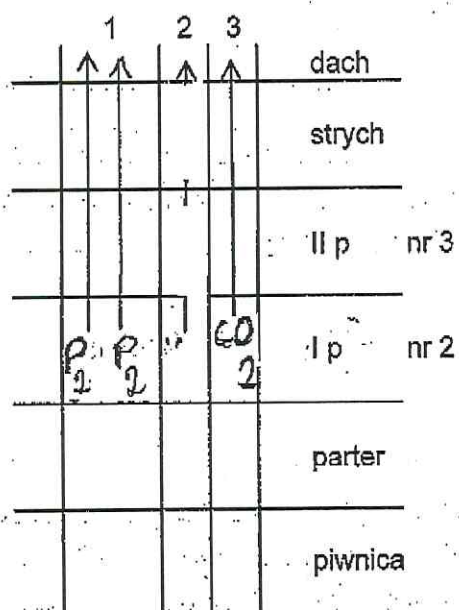

KOWNIK ZAKŁADU
wzr. Mistrz Kominarski
Jerzy Siara

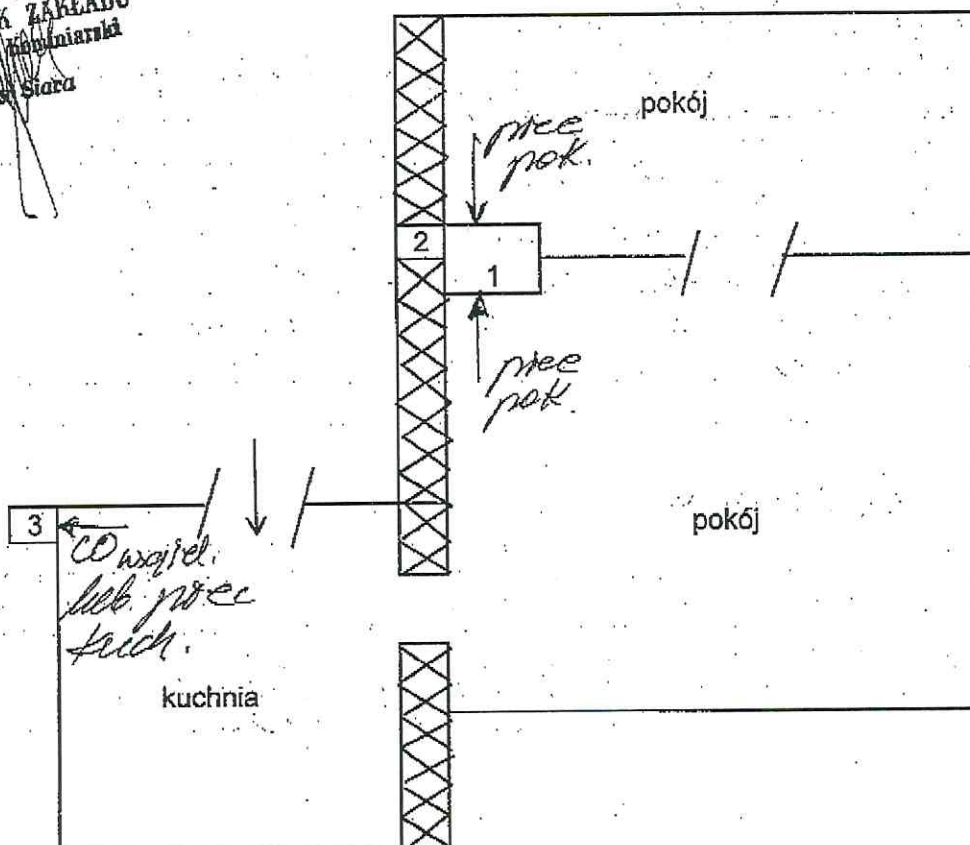

MISTRZ KOMINIARSKI
G. Siara
Daniel Siara