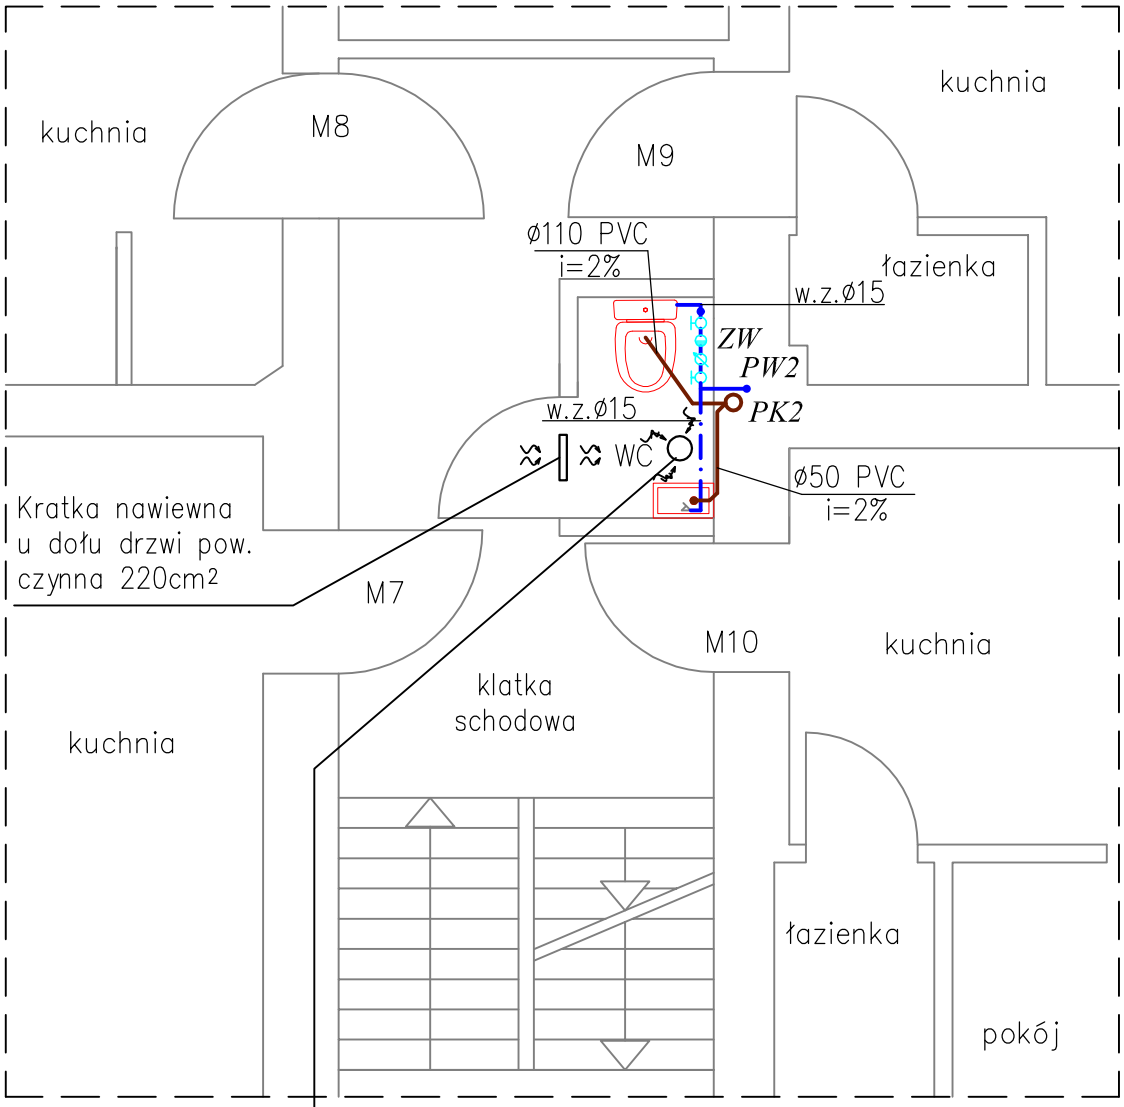

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kabiny WC realizowana będzie przez kanał wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o wymiarach ø160mm z blach stalowej ocynkowanej. Kratkę wentylacyjną ø160mm należy montować w stropie pomieszczenia. Na poddaszu w komórce lokatorskiej pod trójnikiem zamontować odskraplacz. Kanał wentylacji wywiewnej należy prowadzić przez komórkę lokatorską. W obrębie komórki lokatorskiej i powyżej połaci dachowej kanał prowadzić jako dwuścienny z blachy stalowej ocynkowanej ø160/220mm zaizolowany termicznie. Kanał wyprowadzić ponad dach na wysokość min. 60cm.

UWAGA:
- Rury wody zimnej prowadzić po ścianie i pod stropem w otulinach Thermaflex FRZ gr.13mm.
- Rury wody zimnej prowadzić w bruzdach ściennych w otulinach Thermaflex Compact gr.13mm.
- Instalację wody zimnej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
- Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 2%.
- Przy przejściu przez przegrody budowlane należy zastosować rury ochronne.
- Zestaw wodomierzowy dla WC należy montować na odcinku poziomym na ścianie na wysokości 1,20m nad posadzką.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
ul. Wysockiego 28 p.23; 58-304 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06	
Asystent:	mgr inż. Jolanta Jęczkowska		
Temat:	"Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych w budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowanym przy ul. Wałbrzyskiej 9 w Wałbrzychu." dz. nr 98/3, 181/2, 24/1 obręb 44 Glinik		
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wałbrzyska 9 58-303 Wałbrzych		
Tytuł rys.:	RZUT II PIĘTRA - WYDZIELENIE POMIESZCZENIA WC - INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA I WENTYLACJI		

Data: 07.01.2019r.
Stadium: PB
Skala: 1:50
Nr rys.:10