


Przewód powietrzno-spalinowy,  
izolowany ze stali kwasoodpornej S1  
Ø60/120 L=5,50m

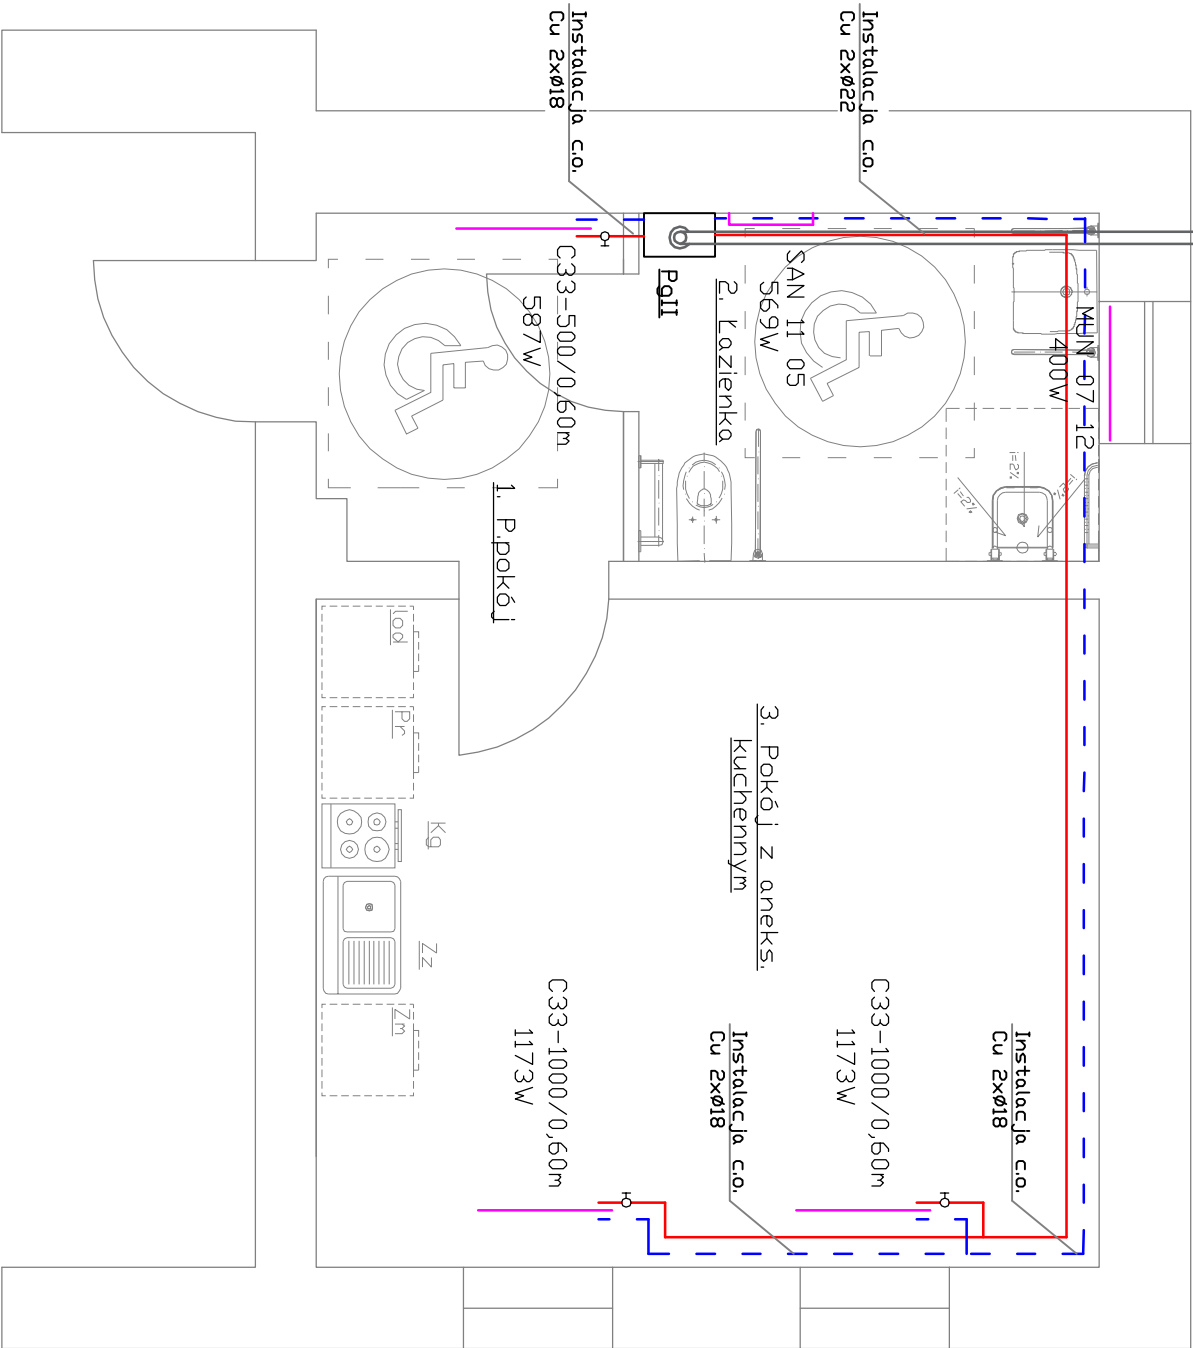

**UWAGI I OZNACZENIA:**

1. W łazience należy zamontować nowe grzejniki. Grzejnik w kuchni należy przenieść pod okno. Pozostałe grzejniki bez zmian.
2. Nową instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łączonych lutem miękkim.
3. Na przewodzie zasilającym przy grzejnikach zamontować zawory termostatyczne, a na powrotnych grzejnikowe powrotne.

- - - nowa instalacja c.o. zasilanie
- - - nowa instalacja c.o. powrót

- - - grzejnik płytowy

- - - typ grzejnika

C22-600/0,50m

1880W

wysokość grzejnika  
długość grzejnika

moc grzejnika

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Walbrzych				
INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Walbrzych ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.	
TEMAT:	Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Batorskiego 70 w Walbrzychu	1:50	J-3	
	Instalacja centralnego ogrzewania			
PROJEKTOWAŁ	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data	Podpis
	Ago ta Nowak	135/02/DUW	10.08.2017r.	