

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
FILIA: 58-510 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (974) 843-27-32
NIP 246.000-20-52

Szczawno-Zdrój, dnia 02.07.2019 r.

Opinia Nr 009590


wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Armii Krajowej nr 9/3 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

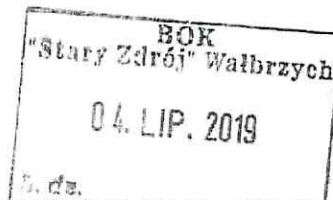

1. Przewód kominowy nr 1 może być przeznaczony dla pieca kuchennego a przewód nr 5 dla pieca pokojowego
2. Wentylacja aspiracyjna: kuchni istniejąca w przewodzie nr 3
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Tabuda, Remigiusz Sajdyk

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Stary Zdrój
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Słkie orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca



(uprawniony mistrz kominiarski)

.....

.....

Pieczęć i podpis

52116 ORIENTACYSNY

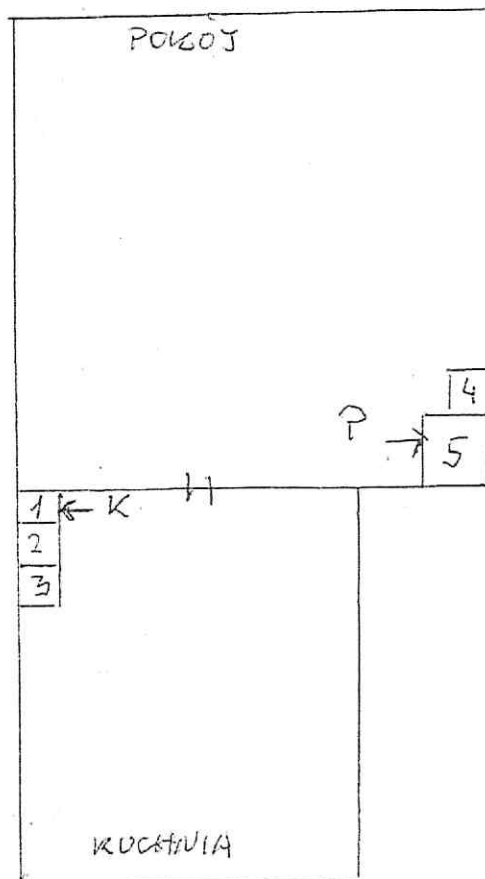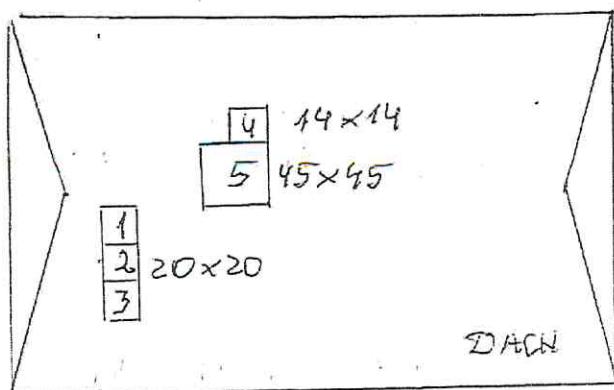

	1	2	3	4	5
STRYCH					
III P	K ₁₂		W _K ₁₂	W _K ₁₃	
II P				W _K ₈₋₃	
I P	P ₅			W _K ₅	P ₅
PARTER	K ₃		W _K ₃		P ₃

MISTRZ KOMANDY
Dariusz Stara