
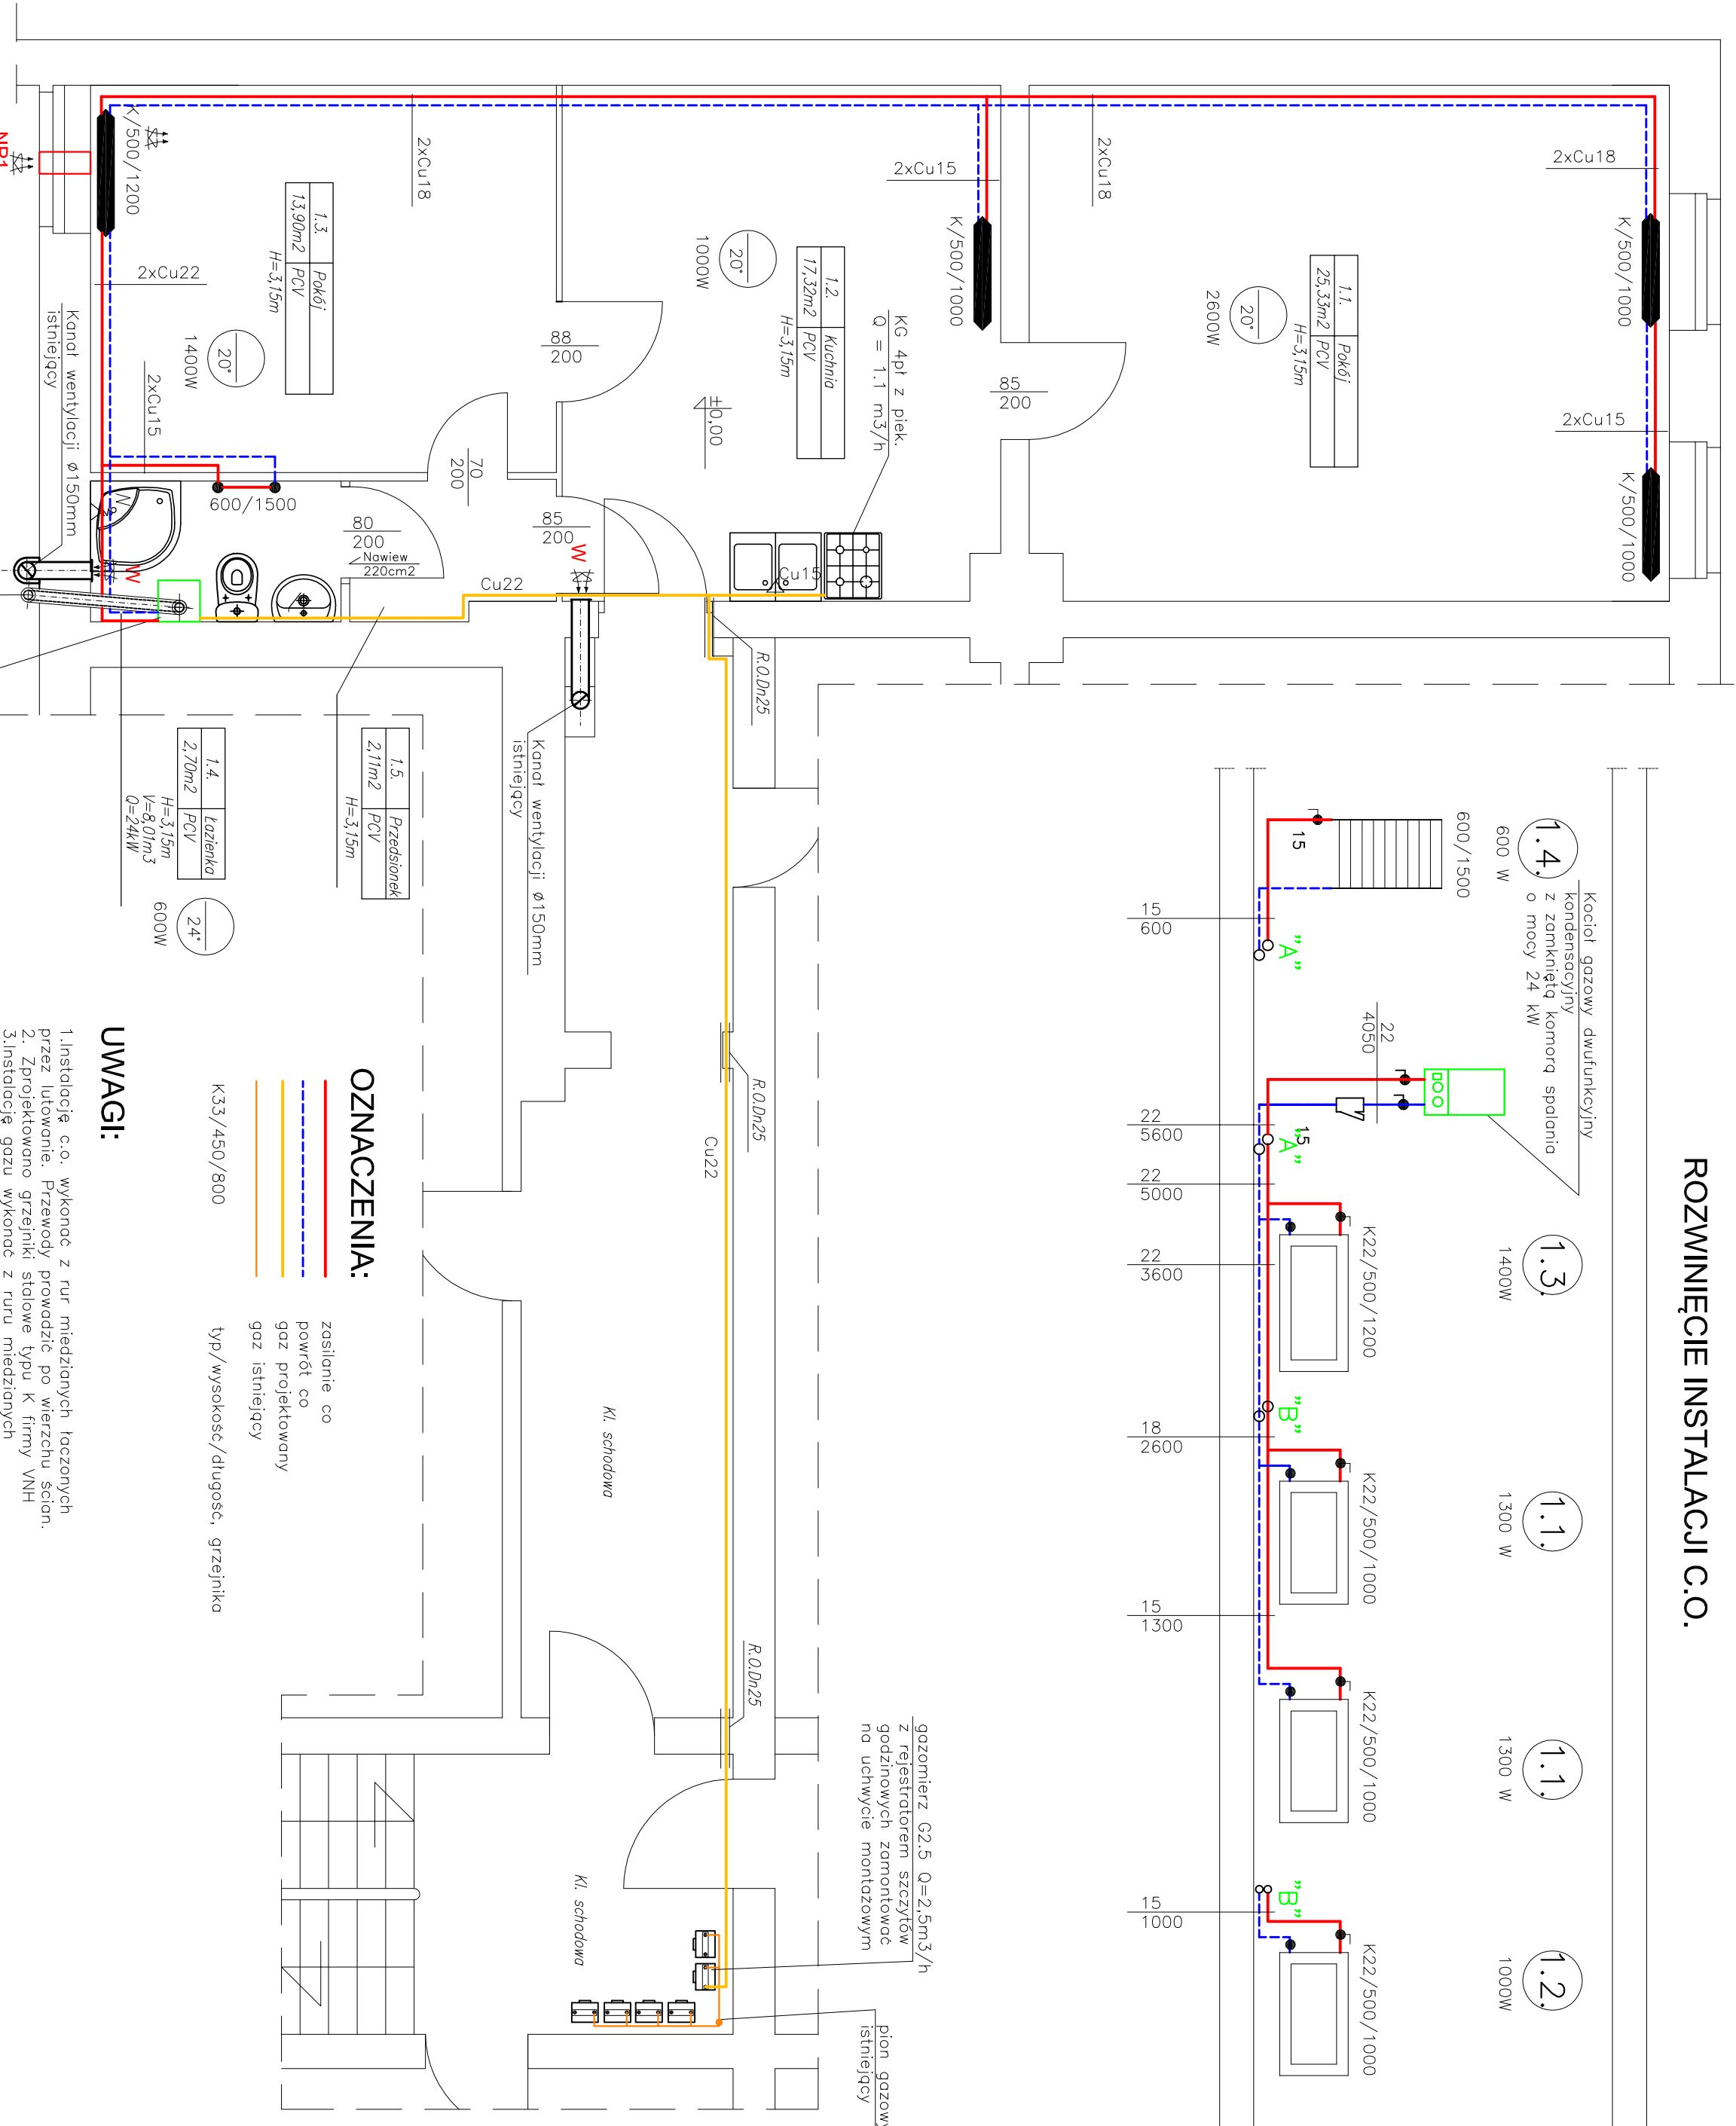


ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

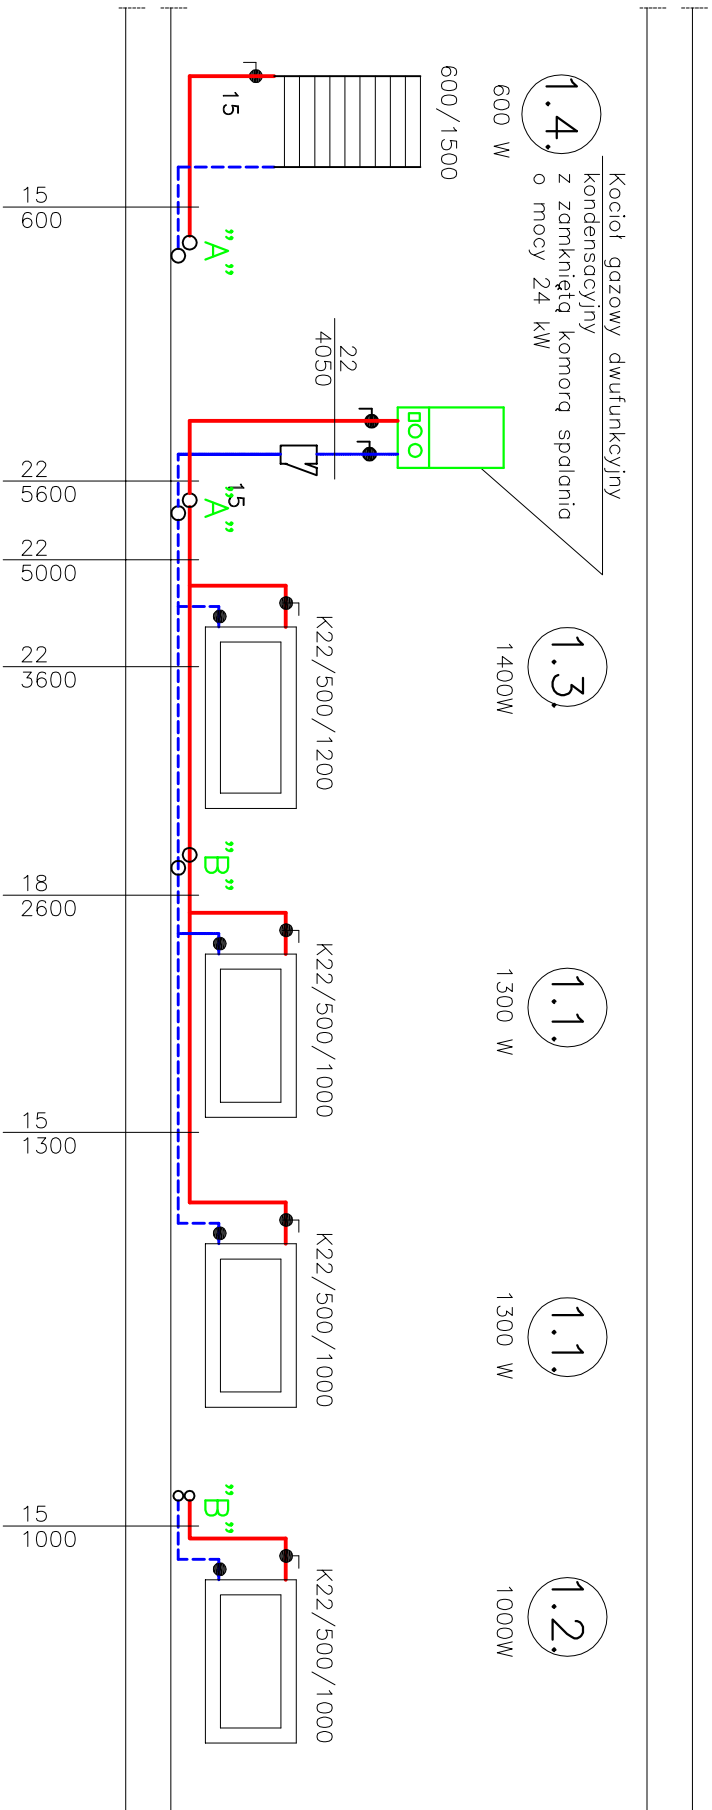

OZNACZENIA:

- zasilanie co
- powrót co
- gaz projektowany
- gaz istniejący
- typ/wysokość/długość, grzejnika

UWAGI:

- Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Przewody prowadzić po wierzchu ścian.
- Zprojektowano grzejniki stalowe typu K firmy VNH.
- Instalację gazu wykonać z ruru miedzianych łączonych za pomocą kształtek zaciskowych. Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń po wierzchu ścian.
- Przejsięcia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
- Rurę wywiewną wentylacyjną oraz powietrzno-spoilnową zakończyć 0,6m nad połacią dachu w pionie oraz 1,0m od połaci w poziomie.

BPU BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH Edward D. Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych tel. 662 515 056 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl			
Inwestor	Mejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.		Stadium PB
Obiekt i adres	Lokal mieszkalny nr 6 ul. A. Mędrkiewicza 32, 58-300 Wałbrzych		Bronza
Projektny	Spec. Instal. Sanitarne	07.19	Sanitarna
Asystent:	inż. E. Krawczyk	5/05/05	Skala 1:50
Tytuł rysunku	RZUT LOKALU – INSTALACJA GAZOWA I C.O.		Nr rys. 2S