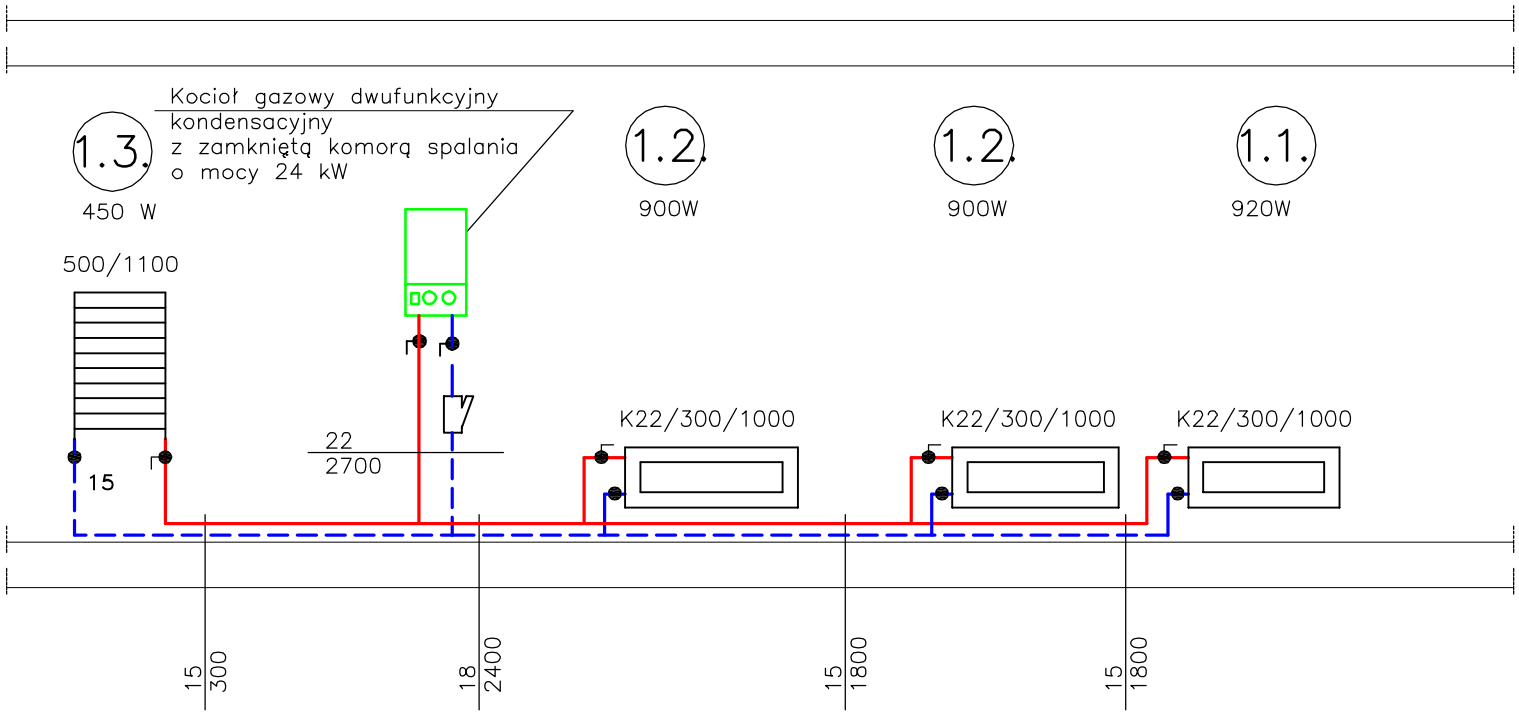

OZNACZENIA:

zasilanie co

powrót co

UWAGI:

1.Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Przewody prowadzić w bruzdach ściennych

2. Zprojektowano grzejniki stalowe typu K firmy VNH

BPU
NIP 886-129-41-60

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE
Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych
tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl

Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58–304 Wałbrzych					Stadium PB
Obiekt i adres	Lokal mieszkalny nr 3 ul. 1 Maja 65, 58–305 Wałbrzych dz. nr 205/1, Obręb nr 28 Sobięcin AM7					Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Spec: instal. sanitarne 75/DOS/05	07.19			Skala 1:50
Asystent:						
Tytuł	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.					Nr rys. 3S