


Kratka wywiewna o średnicy 160mm w kolorze szarm. Kratkę należy montować 10cm pod stropem pomieszczeń piwnicy.

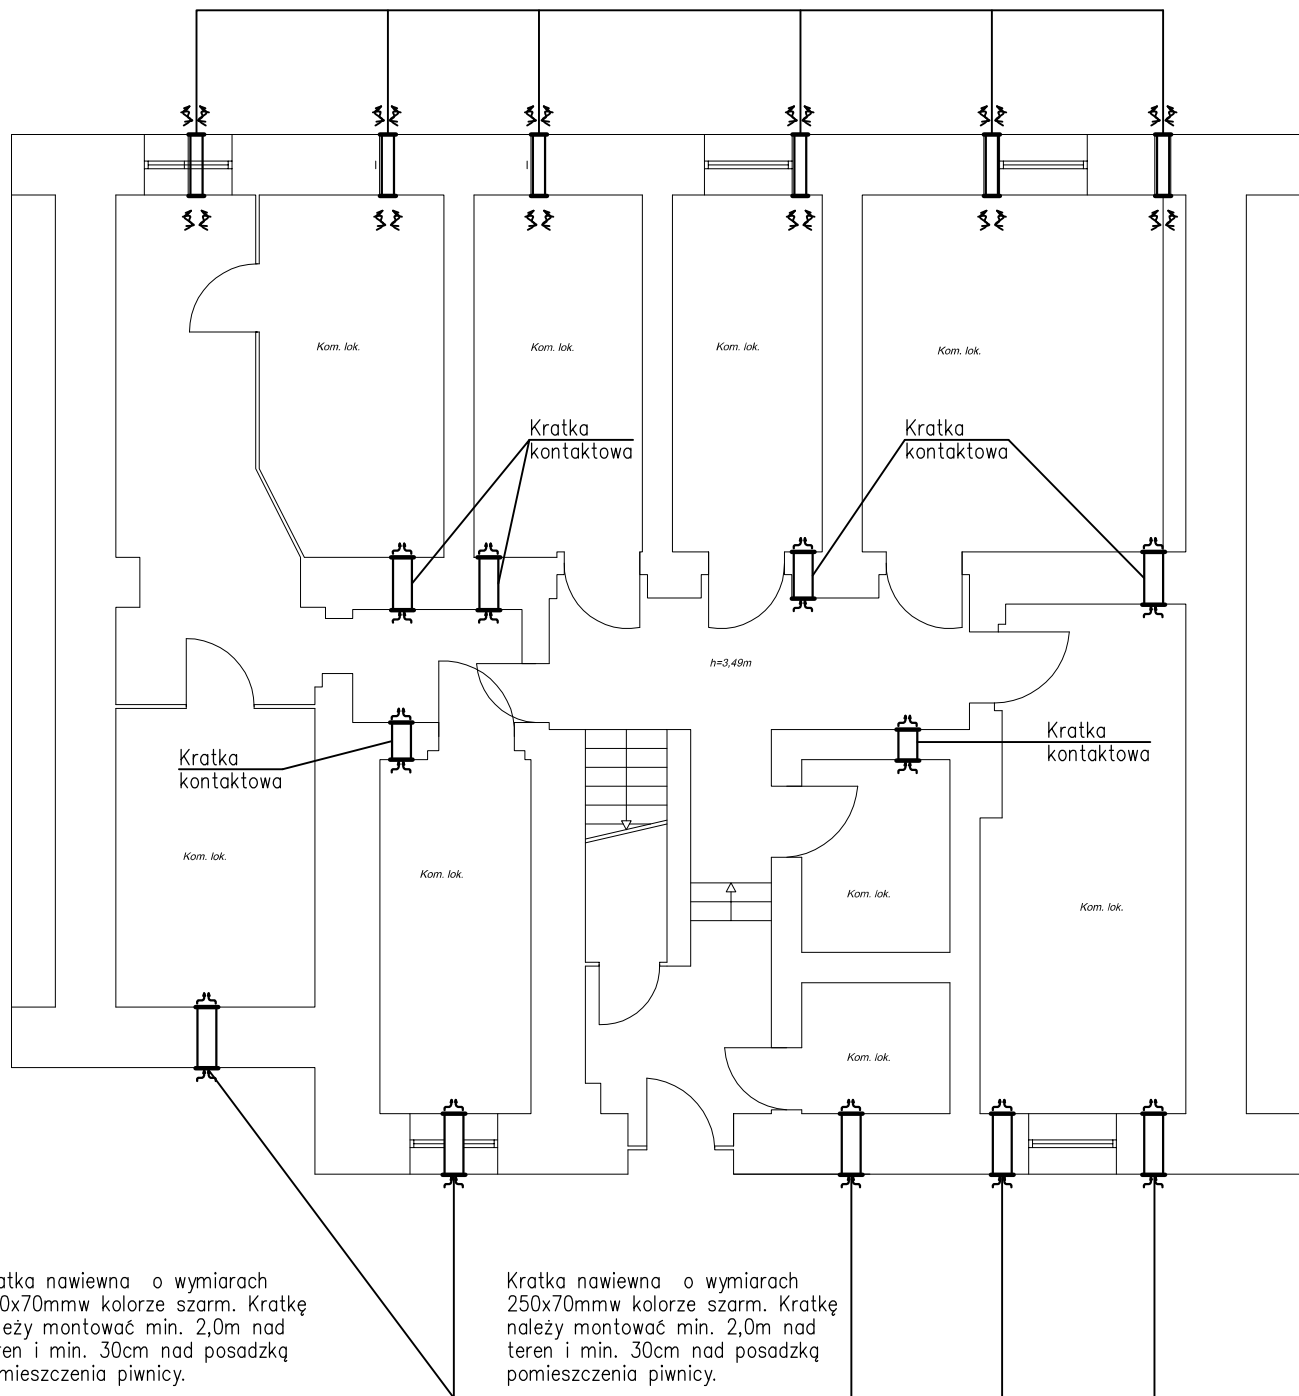

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 wałbrzych ul. wysockiego 28 pok.23

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/D0Ś/06 D0Ś/IS/0471/06	Data: 14.07.2016
Temat:	"Remont elewacji z dociepleniem ściany tylnej, wykonaniem izolacji ścian fundamentowych, osuszenie piwnic wraz wykonaniem wentylacji nawiewno-wywiewnej, odwodnieniem i osuszeniem budynku przy ul. Buczka 9 w Wałbrzychu." dz. nr 220/1 obr. nr 27 Śródmieście		Stadium: PW
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Buczka 9, 58-303 Wałbrzych		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	RZUT PIWNICY – WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA		Nr rys.: 6