KRAWĘDZIE SZCZYTOWE (WIATROWNICE)

ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI SZCZYTOWYCH POŁACI DACHOWEJ

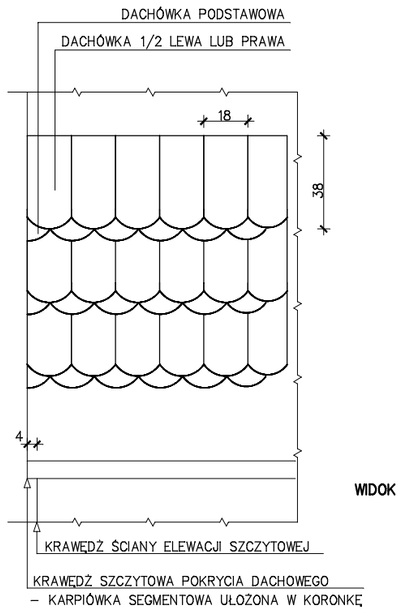

PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI SZCZYTOWYCH POŁACI DACHOWEJ

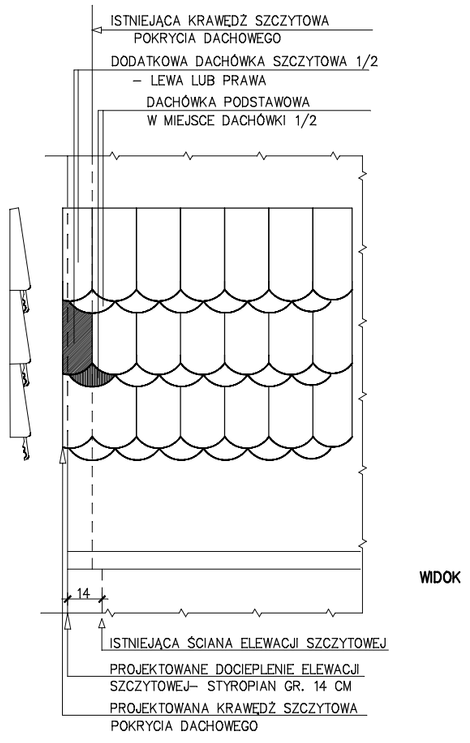

UWAGA:
ŁATY DACHOWE NELEŻY PRZEDŁUŻYĆ I WYSUNĄĆ MIN. 20MM
POZA KRAWĘDŹ PROJEKTOWANEJ OKŁADZINY DOCIEPLENIA – TYNKU

ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY WEWNĘTRZNĄ KRAWĘDZIĄ DACHÓWKI SZCZYTOWEJ
A ŚCIANĄ MUSI WYNOSIĆ MIN. 10MM

①	COKÓŁ – RENOWACJA BLOKÓW KAMIENNYCH Z PIASKOWCA PIASKOWANIE WRAZ Z HYDROFOBIZACJĄ POWIERZCHNI COKOŁU: – NISKOCIŚNIENIOWE OCZYSZCZENIE PRZY UŻYCIU PIASKAREK (OD 01–7BAR) – WYKONANIE ZABIEGÓW DEZYNFEKCYJNYCH PREPARATEM STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAŻNYM – RENOWACJA I REKONSTRUKCJA SPOIN W COKOLE ZAPRAWA FUGOWĄ Z TRASSEM M5 DO ZABYTKOWYCH MURÓW – SYSTEM STO LUB RÓWNOWAŻNY – HYDROFOBIZACJA PREPARATEM ISPO FASSADENCHUTZ BS 290PL LUB RÓWNOWAŻNY
②	ŚCIANA – PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX – WYKONANIE NOWYCH TYNKÓW KAT III GŁADKICH – GRUNTOWANIE POWIERZCHNI TYNKÓW – DWUKROTNE MALOWANIE FARBĄ SILIKONOWĄ ISPOSIL
③	GZYMS MIĘDZYKONDYGNACYJNY, OBRAMOWANIA OKIENNE – PEŁNA REKONSTRUKCJA ZNISZCZONEGO DETALU ARCHITEKTONICZNEGO ODTWORZYC POPRZEZ ŚCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW.
④	OKNA PIWNICZNE – WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, ROZWIERALNE SZYBY ZESPOLONE, WSP. U MAX 1,6 W RAMY OKIENNE WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
⑤	WENTYLACJA GRAWITACYJNA WYWIEWNA – PROJEKTOWANA WBUDOWANY W ŚCIANĘ KANAŁ WENTYLACJI WYWIEWNEJ WYPROWADZONY PONAD DACH, ZAKOŃCZONY KOMINKIEM WENTYLACYJNYM WYKONANYM Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
⑥	DRZWI WEJŚCIOWE – WYMIANA DRZWI DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE PEŁNA REKONSTRUKCJA DETALU W POSTACI DEKORACYJNYCH PŁYCIN KOLOR LAKOBEJCY – ODCIEŃ TAKI JAK DRZWI GOSPODARCZE(MAHON) ISTNIEJĄCE NASWITLE W POSTACI WITRAŻU WYREMONTOWAĆ
⑦	DOCIEPLENIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH – W SYSTEMIE BSO ŚCIANA SZCZYTOWA LEWA: – STYROPIAN EPS 040 GRUBOŚCI 14 CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY – 30CM PONIŻEJ GÓRNEGO POZIOMU STROPU PIWNIC STYROPIAN EPES 040 GR.10CM ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY – TYNK GŁADKI STOSIL MP LUB RÓWNOWAŻNY ŚCIANA SZCZYTOWA PRAWA: – STYROPIAN EPS 040 GR. 14 CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY JAK WYŻEJ – PONIŻEJ GÓRNEGO POZIOMU STROPU PIWNIC STYROPIAN EPS 040 GRUBOŚCI 8CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY JAK WYŻEJ – OKŁADZINA KAMIENNA Z PŁYT Z PIASKOWCA GR. 5CM, WIELKOŚĆ I FAKTURA TAKA SAMA JAK ISTNIEJĄCY KAMIEŃ NA COKOLE MOCOWANIE NA KLEJ I MECHANICZNIE + HYDROFOBIZACJA
⑧	SCHODY ZEWNĘTRZNE – ISTNIEJACE, BETONOWE, MONOLITYCZNE – ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH OKŁADZIN I BALUSTRADY – WYKONANIE NOWYCH OKŁADZIN STOPNI I PODSTOPNI ORAZ BOKÓW Z PŁYT GRANITOWYCH SZARYCH, PŁOMIENIOWANYCH GR. 30MM – BALUSTRADA – RURA ZE STALI NIERDZEWNEJ SR. 42MM MOCOWANA DO STOPNIA I ŚCIANY NA KOTWY WKLEJANE
⑨	GZYMS WIEŃCZĄCY – REKONSTRUKCJA DETALU MUROWANEGO, ODTWORZONA POPRZEZ ŚCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW LUB WYKONANY Z GOTOWYCH PROFILI ELEWACYJNYCH Z GRANULATU VEROFILL LUB RÓWNOWAŻNEGO MOCOWANE DO ŚCIANY NA KLEJ I MECHANICZNIE NA KOTWY WKLEJANE OSADZIĆ PAS NADRYNNOWY Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 0.55–0.6MM
⑩	DOŚWIETLENIE POM. GOSPODARCZYCH NA PODDASZU – USUNĄĆ STARĄ POWŁOKĘ MALARSKĄ Z DREWNIANYCH RAM OKIENNYCH I POKRYĆ DWUKROTNIE EMALIĄ W KOLORZE BIAŁYM

RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 0,65 – 0.7 MM

PARAPETY OKIENNE I OBRÓBKI BLACHARSKIE NA GZYMSACH –
WYMIANA ISTNIEJĄCYCH PARAPETÓW NA PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0.7MM, KLEJONE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO W KOLORZE 16 037 KAT. STODESIGN ARCHITECTURAL COLOURS FARBA DO METALU – POZIOM 1PIĘTRA
POZIOM PARTERU – PŁYTKI PARAPETOWE, KLINKIEROWE

SZAFKA GAZOWA I ELEKTRYCZNA –
W POROZUMIENIU Z WŁASCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANE SZAFKI WYMIENIĆ NA NOWE.

KABLE TELETECHNICZNE –
LUŹNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58–309 Wałbrzych ul. Boya–Żeleńskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl	KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU–F2/188/81	
	SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN SZCZYTOWYCH BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA ZACHODNIA REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 24

DZIAŁKA NR: 5/27
OBRĘB: BIAŁY KAMIEŃ NR 14
INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ULPRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 24 58–304 WAŁBRZYCH

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	LUTY 2014	1:100	1/A