STAN ISTNIEJACY

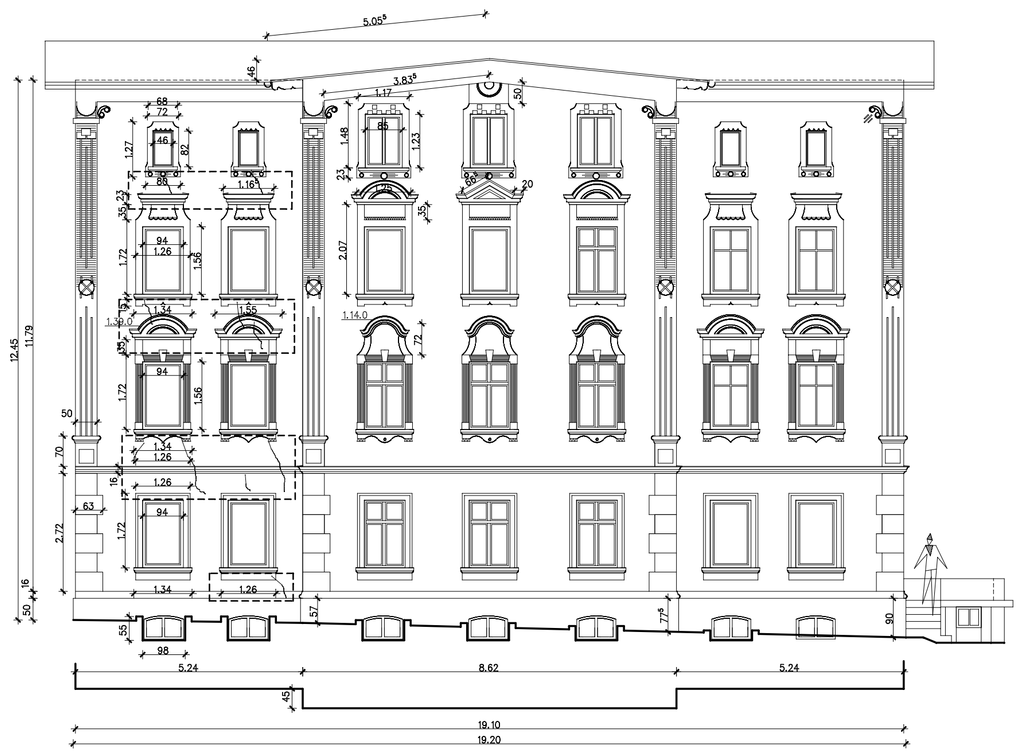

STAN PROJEKTOWANY

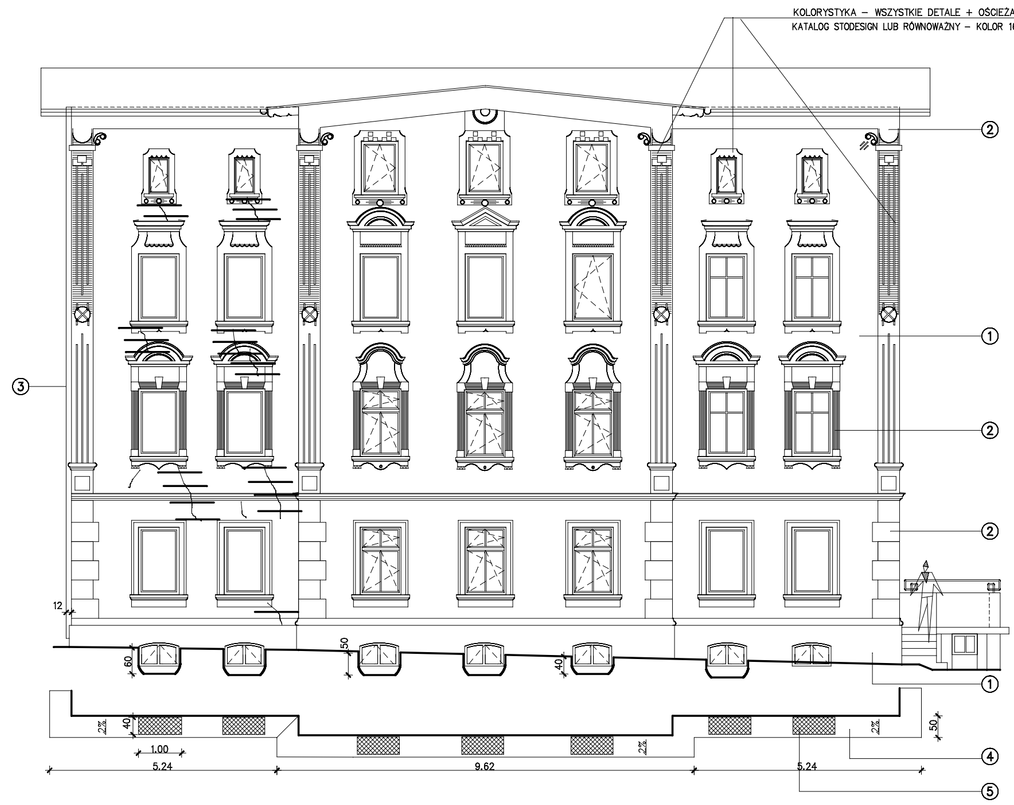

NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIAN

NAPRAWA PĘKNIĘĆ W SYSTEMIE HELIFIX:
1. OSADZENIE W SPOINACH NA GŁĘBOKOŚCI OD 35–40MM PRĘTÓW HELIBAR O ŚREDNICY 100 DN (PO 50 CM PO OBU STRONACH PĘKNIĘĆ) W ODSTĘPACH MIĘDZY PRĘTAMI W PIONIE CO 6 WARSTW CEGIEŁ.
2. INIEKCJA – ZAPEŁNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PĘKNIĘĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM O PROPORCJI 1:1 WPROWADZONYM DO WNĘTRZA GRAWITACYJNIE LUB POD OŚNIENIEM.

OBSZAR OBJĘTY NAPRAWĄ PĘKNIĘĆ W SYSTEMIE HELIFIX

① COKÓŁ + ŚCIANY NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH – RENOWACJA CEGŁY
– HYDRO PIASKOWANIE POWIERZCHNI CEGIEŁ KLINKIEROWYCH
– WYKONANIE ZABIEGÓW DEZYNFEKCYJNYCH PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
– RENOWACJA I REKONSTRUKCJA SPOIN W COKOLE ZAPRAWĄ FUGOWĄ Z TRASSEM MS DO ZABYTKOWYCH MURÓW – SYSTEM STO LUB RÓWNOWAŻNY, SPOINY WKLEJSLE
– HYDROFOBIZACJA PREPARATEM ISPO FASSADENSCHUTZ BS 290PL LUB RÓWNOWAŻNY

② DETALE ARCHITEKTONICZNE + OŚCIEŻA – RENOWACJA Z REKONSTRUKCJĄ
– SKUCIE TYNKÓW + DEZYNFEKCJA + GRUNTOWANIE
– TYNK CEM.– WAPI. KAT. II
– SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
– TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI
– DWUKROTNIE MALOWANIE FARBĄ SILIKATOWĄ

③ ŚCIANA ELEWACJI BOCZNEJ – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
– STYROPIAN EPS 030 GR.12CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY.
– TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY TYPU NAKROPEK BARWIONY W MASIE

④ OPASKA BETONOWA – SZER. 50 CM, SPADEK OD ŚCIANY 2%
– BETON B15 GR. 15CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR. 10CM

⑤ STUDZIENKI DOŚWIETLAJĄCE OKNA PIWNIC – PROJEKTOWANE
KORPUS Z POLIESTRU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM
OCYNKOWANY RUSZT KRATOWY(OU ZABEZPIECZONY PRZED KRADZIEŻĄ
PODŁĄCZENIE ODWADNIAJĄCE
NIEROZSZYWNE OBRZEŻE DO ŁĄCZENIA Z BETONEM
WYMIARY : 100*40, WYSOKOŚĆ OD 60CM – 40 CM
RUSZT POKRYWAJĄCY W PŁASZCZYŹNIE OPASKI PRZECHWYTUJĄCEJ BETONOWEJ

OKNA DREWNIANE WYMAGAJĄCE WYMIANY
PROFILE PCV, JEDNORAMOWE UCHYLNO – ROZWIERANE
NA STRYCHU JEDNOSZYBOWE, W KOLORZE BIAŁYM
W PIWNICACH – JEDNOSZYBOWE W KOLORZE C. ORZECH
W LOKALACH MIESZKALNYCH – DWURZEDOWE ZE STALOWM ŚLEMIENIEM, JEDNOSZYBOWE, SZPROS PIONOWY WKLEJANY, WSP. U MAX 1,1
W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE.

PARAPET NA BALUSTRADACH MUROWANYCH Z PŁYT KAMIENNYCH GR. 3CM SFAZOWANYCH, POLEROWANYCH – GRANIT STRZEGOMSKI

RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.60MM

PARAPETY OKIENNE – PŁYTKA CERAMICZNA PARAPETOWA POWLEKANA ANTRACYT
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR.3CM

OBRÓBKI BLACHARSKIE BLACHA STALOWA POWLEKANA GR. 0.7MM – ANTRACYT

SZAFKA ELEKTRYCZNA I GAZOWA –
W POROZUMIENIU Z WŁAŚCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANE SZAFKI WYMIENIĆ NA NOWE.

KABLE TELETECHNICZNE –
LUZNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W PORZUMIENIU Z OPARATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM

ARCH i.d. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58-309 Wałbrzych ul. Bpa Bolesława Kominka 49 e-mail: archid@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA TYLNA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	PIASKOWA 7

DZIAŁKA NR: 47 INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
OBRĘB: BIAŁY KAMIEŃ NR 16 PIASKOWA 7 – WAŁBRZYCH

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
ZAŁOŻENIA DO REMONTU	ARCH.	CZERWIEC 2016	1:100	3/A