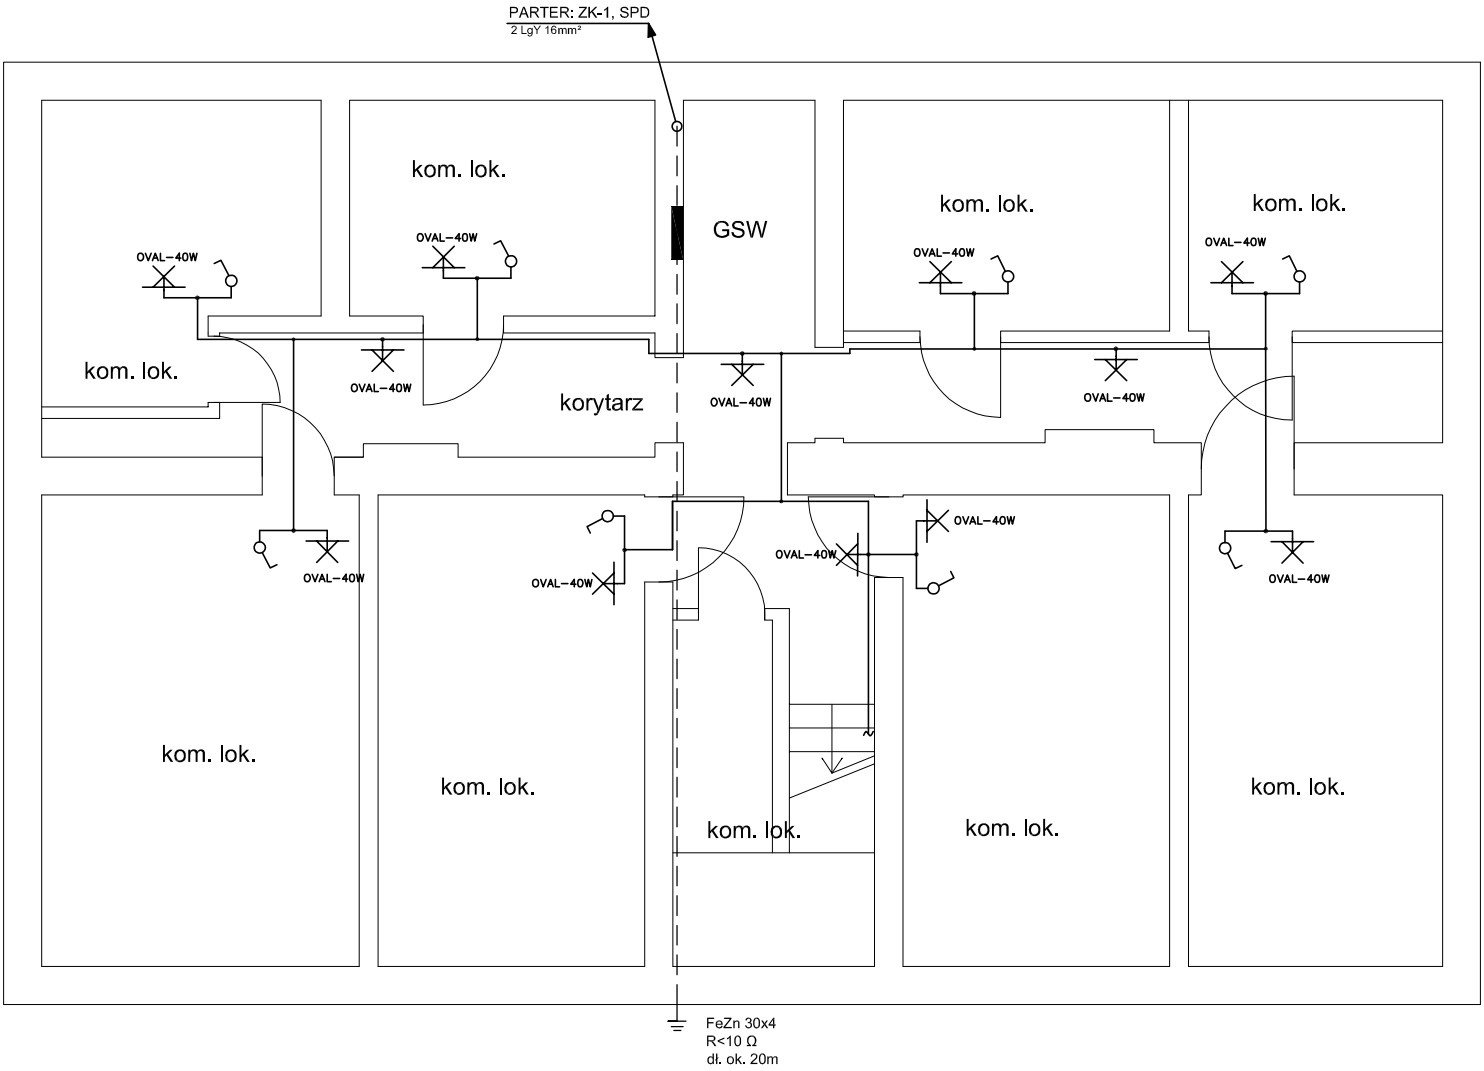

UWAGA:
1. Instalację oswietleniową wykonać przewodem YDYp 2,3 x1.5 mm² p/t.
2. Na ściankach drewnianych instalację oświetleniową wykonać w rurkach instalacyjnych RB-16 mm.
3. W piwnicy/strychu zainstalować oprawy oświetleniowe typu WOS 60W lub OVAL 40W.
4. Stosować osprzęt instalacyjny o szczelności IP-44.
5. Komórki lokatorskie, w których zostanie wykonana instalacja oświetleniowa zostaną wytypowane w trakcie wykonywania instalacji.
6. Połączenie wyrównawcze wykonać w układzie sieci C-C.

UKŁAD SIECI TN-S

Pz=30,0kW

DRAWEL Biuro projektów
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1

Projektant: br.elektryczna	mgr inż. Mirosław Rak	UAN.VI-f/3/109/88 DOŚ/IE/0075/10		Data: 10.2016
Asystent:	mgr inż. Daniel Tchorowski			
Temat:	"Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Paderewskiego 3 w Wałbrzychu" dz. nr 347/3 obręb nr 21 Nowe Miasto			Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Paderewskiego 3 w Wałbrzychu			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	RZUT PIWNICY			PB-E-03