STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY

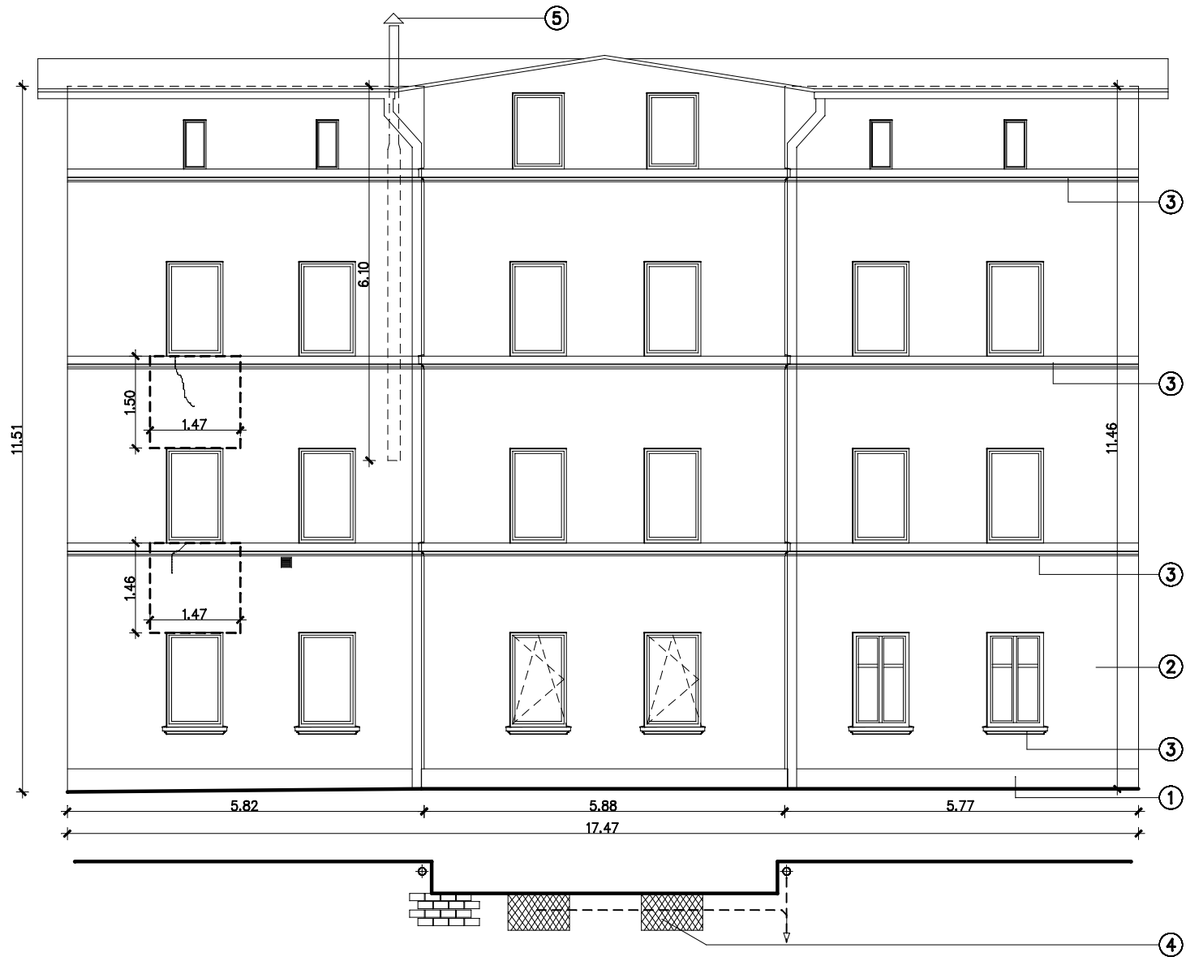

NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIAN

NAPRAWA PĘKNIĘĆ W SYSTEMIE HELIFIX:
1. OSADZENIE W SPOINACH NA GŁĘBOKOŚCI OD 35–40MM PRETÓW HELIBAR O DŁUGOŚCI 100 CM (PO 50 CM PO OBU STRONACH PĘKNIĘĆ) W ODSTĘPACH MIĘDZY PRĘTAMI W PIONIE CO 6 WARSTW CEGIEŁ.
2. INIEKCJA – ZAPEŁNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PĘKNIĘĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM O PROPORCJI 1:1 WPROWADZONYM DO WNĘTRZA GRAWITACYJNIE LUB POD CIŚNIENIEM.

OBSZAR OBJĘTY NAPRAWĄ PĘKNIĘĆ W SYSTEMIE HELIFIX

① COKÓŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA
– WYKONANIE ZABIEGÓW DEZYNFEKCYJNYCH PREPARATEM STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAZNYM
– WZMOCNIENIE PODŁOŻA Z LASTRYKO PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM
– WYRÓWNANIE PODŁOŻA ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ+2X DISPERBIT
– DOCIEPLENIE STYROPIAN EPS P 030 GR. 12CM
– OKŁADZINA Z PŁYTEK ELEWACYJNYCH KLINKIEROWYCH

② ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
– SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM
– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM
– STYROPIAN EPS 030 GR.12CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY.
– TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY TYPU NAKROPEK BARWIONY W MASIE

③ DETAL ARCHITEKTONICZNY – ODTWORZENIE
WYKONAC POPRZEZ ŚCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA ELEWACJACH BUDYNKU
TYNK GŁADKI CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY

④ STUDZIENKI DOŚWIETLAJĄCE OKNA PIWNIC – PROJEKTOWANE
KORPUS Z POLIESTRU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM
OCYNKOWANY RUSZT KRATOWY30/10 ZABEZPIECZONY PRZED KRADZIEŻA
WBUDOWANE ODWODNIENIE WPIĄĆ DO LEŻAKA RURY SPUSTOWEJ
NIERDZEWNE OBRZEŻE DO ŁĄCZENIA Z BETONEM
WYMIARY : 100*50, WYSOKOŚĆ OD 80CM
NAWIERZCHNIE CIĄGU PIESZEGO ODBUDOWAĆ – KOSTKA BETONOWA BRUKOWA 8CM NA WARSTWIE ODSĄCZAJĄCEJ

⑤ WENTYLACJA WYWIEWNA GRAWITACYJNA – WBUDOWANIE KANAŁU W DOCIEPLENIE
– DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU BLASZANEGO
– MONTAŻ NOWEGO PRZEWODU Z BLACHY STALOWEJ NIERDZEWNEJ 10*20CM W BRUZDZIE PIONOWEJ WYKUTEJ W MURZE NA GŁ. 4CM DO POZIOMU STROPU NA STRYCHU
– ZABUDOWA PRZEWODU W PROJEKTOWANYM DOCIEPLENIU GR.12CM
– PRZEBICIE OTWORU W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ NA STRYCHU
– PRZEPROWADZENIE PRZEWODU PRZEZ WYKUTY OTWÓR W ŚCIANIE DO PRZESTRZENI STRYCHOWEJ
– ZMIANA PRZEKROJU PRZEWODU NA OKRĄGŁY ŚR. 15CM POPRZEZ REDUKCJĘ
– WYPROWADZENIE PRZEWODU PONAD DACH I ZAKOŃCZENIE WYWIETRZAKIEM DACHOWYM

OKNA DREWNIANE WYMAGAJĄCE WYMIANY
W LOKALACH MIESZKALNYCH – PROFILE PCV, JEDNORAMOWE, KOLOR BIAŁY
JEDNOSKRZYDŁOWE, UCHYLNO–ROZWIERANE, WSP. UMAX 1,1

W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

ZABEZPIECZENIE PRZED PTAKAMI –
KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI NA GZYMSACH ELEWACJI ORAZ OBUSTRONNIE NA KRAWĘDZIACH KOŃCÓWEK KROKWI

RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.60MM

PARAPETY OKIENNE – W OKNACH NA PARTERZE
– PŁYTKA PARAPETOWA KLINKIEROWA SZKLIWIONA GRAFIT – CERRAD
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR.3CM

OBRÓBKI BLACHARSKIE I PARAPETY W OKNACH NA 1,2 PIĘTRZE I STRYCHU
– BLACHA STALOWA POWLEKANA GR. 0.7MM – ANTRACYT

SZAFKA ELEKTRYCZNA I GAZOWA –
W POROZUMIENIU Z WŁAŚCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANE SZAFKI WYMIENIĆ NA NOWE.

KABLE TELETECHNICZNE –
LUŹNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPARATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ W BRUZDACH POD TYNKIEM LUB DOCIEPLENIEM

ARCH id. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58–309 Wałbrzych ul. Boya–Żeleńskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA / ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU–F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁN. – WSCH.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	KOMUNY PARYSKIEJ 3
DZIAŁKA NR: 228		INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY
OBRĘB: BIAŁY KAMIEŃ NR 14		UL. KOMUNY PARYSKIEJ 3 W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
ZAŁOŻENIA DO REMONTU	ARCH.	SIERPIEŃ 2016	1:100	1/A