STAN ISTNIEJACY

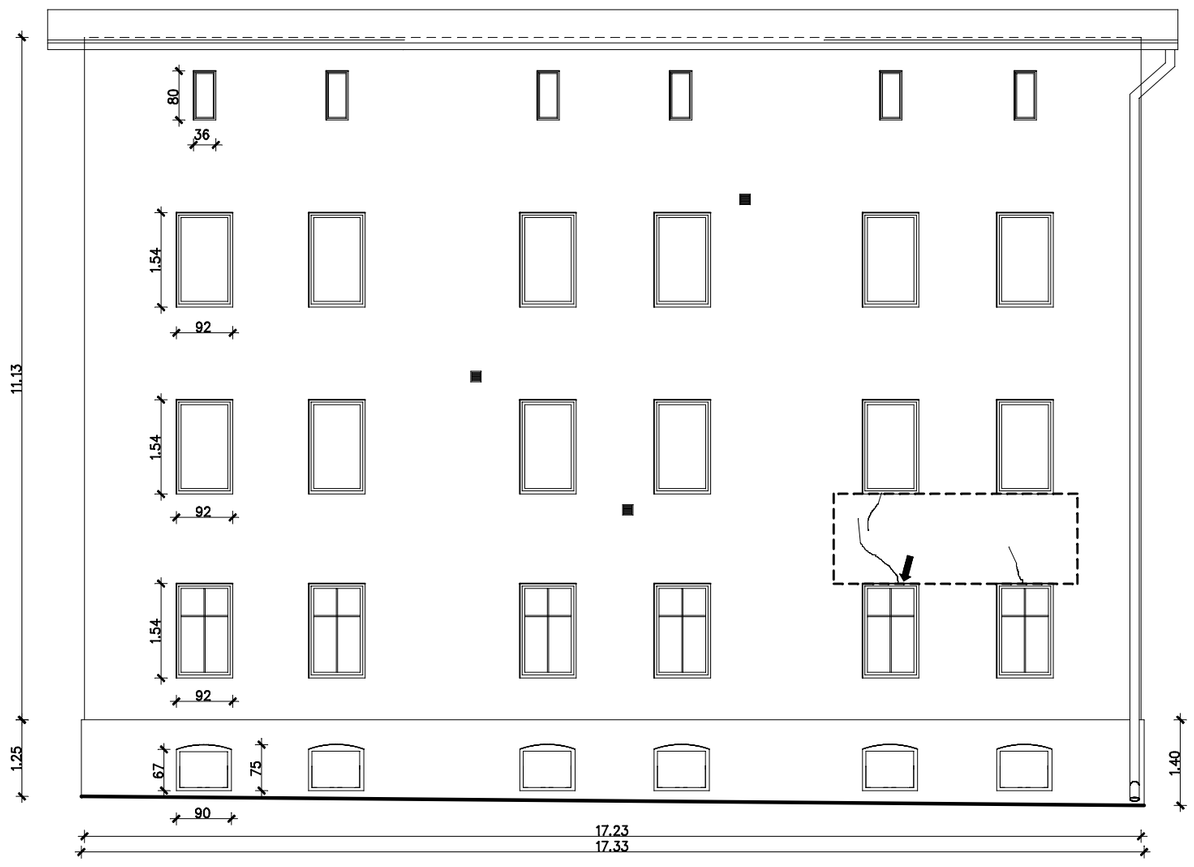

STAN PROJEKTOWANY

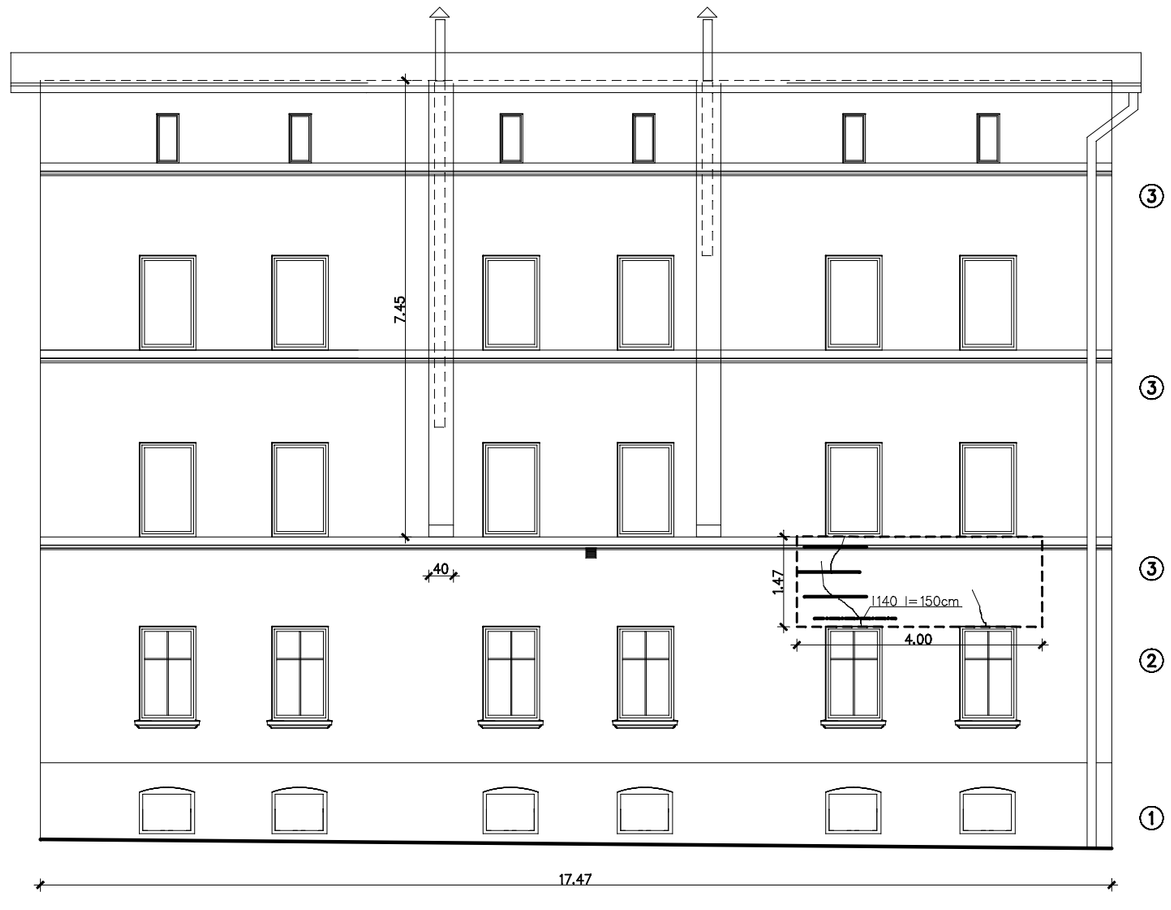

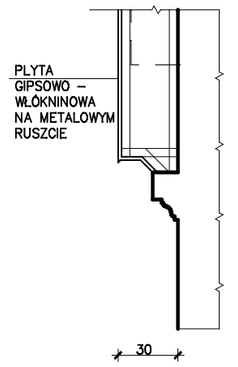

ZABUDOWA PRZEWODU WENTYLACJI WYWIEWNEJ
– połączenie zabudowy z gzymsem podokiennym

WZMOCNIENIE NADPROZY

OSADZENIE POJEDYNCZYCH BELEK STALOWYCH I140 ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE
L = 100 CM SZTUK 1

NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIAN

NAPRAWA PĘKNIĘĆ W SYSTEMIE HELIFIX:
1. OSADZENIE W SPOINACH NA GŁĘBOKOŚCI OD 35–40MM PRĘTÓW HELIBAR O DŁUGOŚCI 100 CM (PO 50 CM PO OBU STRONACH PĘKNIĘĆ) W ODSTĘPACH MIĘDZY PRĘTAMI W PIONIE CO 6 WARSTW CEGIEŁ.
2. INIEKCJA – ZAPEŁNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PĘKNIĘĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM O PROPORCJI 1:1 WPROWADZONYM DO WNĘTRZA GRAWITACYJNIE LUB POD CIŚNIENIEM.

OBSZAR OBJĘTY NAPRAWĄ PĘKNIĘĆ W SYSTEMIE HELIFIX

① COKÓŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA
– WYKONANIE ZABIEGÓW DEZYNFEKCYJNYCH PREPARATEM STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
– WZMOCNIENIE PODŁOŻA Z LASTRYKO PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM
– WYRÓWNANIE PODŁOŻA ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ+2X DISPERBIT
– DOCIEPLENIE STYROPIAN EPS P 030 GR. 12CM
– OKŁADZINA Z PŁYTEK ELEWACYJNYCH KLINKIEROWYCH

② ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
– SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM
– STYROPIAN EPS 030 GR.12CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY.
– TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY TYPU NAKROPEK BARWIONY W MASIE

③ DETAL ARCHITEKTONICZNY – ODTWORZENIE
WYKONAC POPRZEZ SCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW WYSTEPUJĄCYCH NA ELEWACJACH BUDYNKU
TYNK GŁADKI CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY

④ WENTYLACJA WYWIEWNA GRAWITACYJNA – WYPROWADZENIE PONAD DACH
– PRZEWODY Z BLACHY STALOWEJ NIERDZEWNEJ 0.7MM
– OBUDOWA W SYSTEMIE RYGIPS PŁYTAMI GIPSOWO – WŁÓKNOWYMI
– PRZEWÓD W OSŁONIE PŁASZCZEM ALUMINIOWYM Z WEŁNĄ MINER. GR. 3CM
– WYPROWADZENIE PONAD DACH, ZAKOŃCZYĆ WYWIETRZNIKIEM DACHOWYM

ZABEZPIECZENIE PRZED PTAKAMI –
KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI NA GZYMSACH ELEWACJI ORAZ OBUSTRONNIE NA KRAWĘDZIACH KOŃCÓWEK KROKWI

RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.60MM

PARAPETY OKIENNE – W OKNACH NA PARTERZE
– PŁYTKA PARAPETOWA KLINKIEROWA SZKLIWIONA GRAFIT – CERRAD
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR.3CM

OBRÓBKI BLACHARSKIE I PARAPETY W OKNACH NA 1,2 PIĘTRZE I STRYCHU
– BLACHA STALOWA POWLEKANA GR. 0.7MM – ANTRACYT

SZAFKA ELEKTRYCZNA I GAZOWA –
W POROZUMIENIU Z WŁASCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANE SZAFKI WYMIENIĆ NA NOWE.

KABLE TELETECHNICZNE –
LUŹNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPARATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ W BRUZDACH POD TYNKIEM LUB DOCIEPLENIEM

IWONA DZIEDZIC
ARCH id. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁD. – ZACH.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	KOMUNY PARYSKIEJ 3

DZIAŁKA NR: 228 INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY
OBRĘB: BIAŁY KAMIEŃ NR 14 UL. KOMUNY PARYSKIEJ 3 W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
ZAŁOŻENIA DO REMONTU	ARCH.	SIERPIEŃ 2016	1:100	3/A