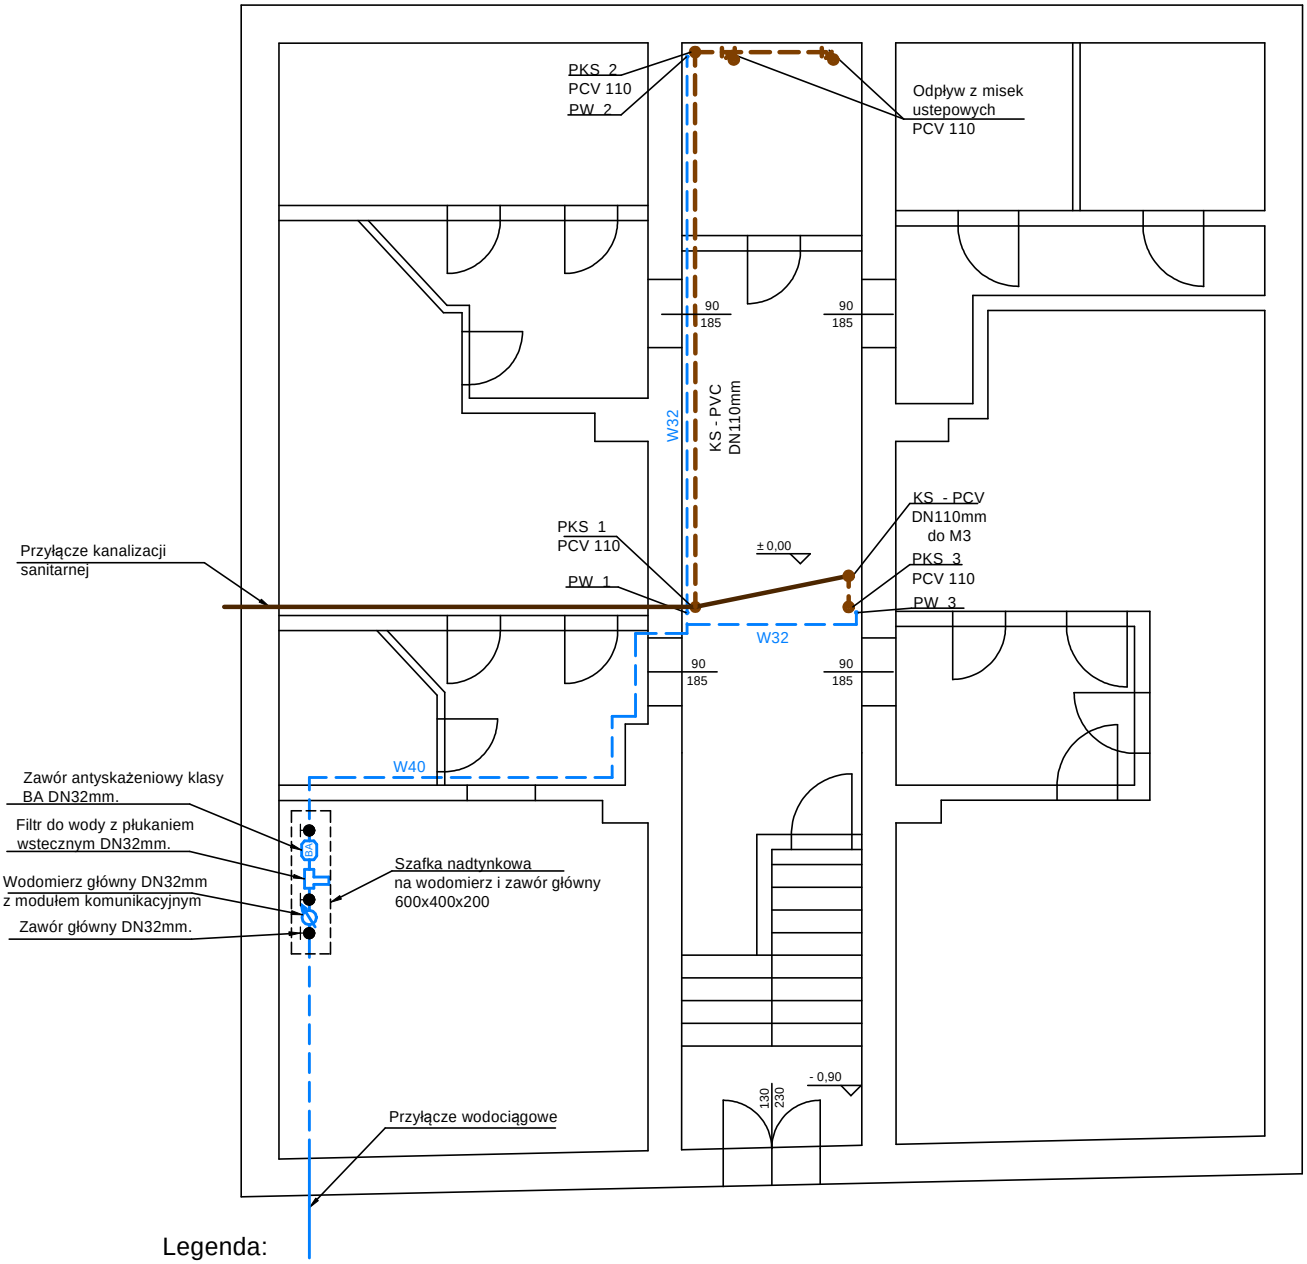

Legenda:

- projektowana instalacja wodociągowa z rur PP w izolacji thermoflex 13mm.
- istniejąca instalacja wodociągowa .
- istniejąca kanalizacja sanitarna.
- projektowana kanalizacja sanitarna z PVC.

Zestaw wodomierzowy główny

- Zawór odcinający DN32 - 3szt
- Filtr do wody z płukaniem wstecznym F76s Honeywell DN32
- Wodomierz skrzydełkowy JS 6 klasy C - Flodis DN32 Actaris
  z zamontowanym modułem komunikacyjnym, lub równoważny innego producenta
- Zawór antyskażeniowy typu BA (izolator przepływów zwrotnych)
  np. BA 2760 DN 32mm firmy Danfoss Socla lub równoważny innego producenta.

KAPINUS
PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa ul. Niepodległości 70, 58-303 Wałbrzych		Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Niepodległości 70, 58-303 Wałbrzych		
Temat: Przebudowa instalacji wodno- kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego.	Stadium: PB	Branża: S	Arkusz A4	Data: 06.2016
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku: Rzut piwnicy- projektowana instalacja wodno-kanalizacyjna		Skala: 1:100
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski				Nr rys. 6/S
Asystował: inż. Mateusz Ożga				