


wypełnienie wykopu
pospółka

asfalt

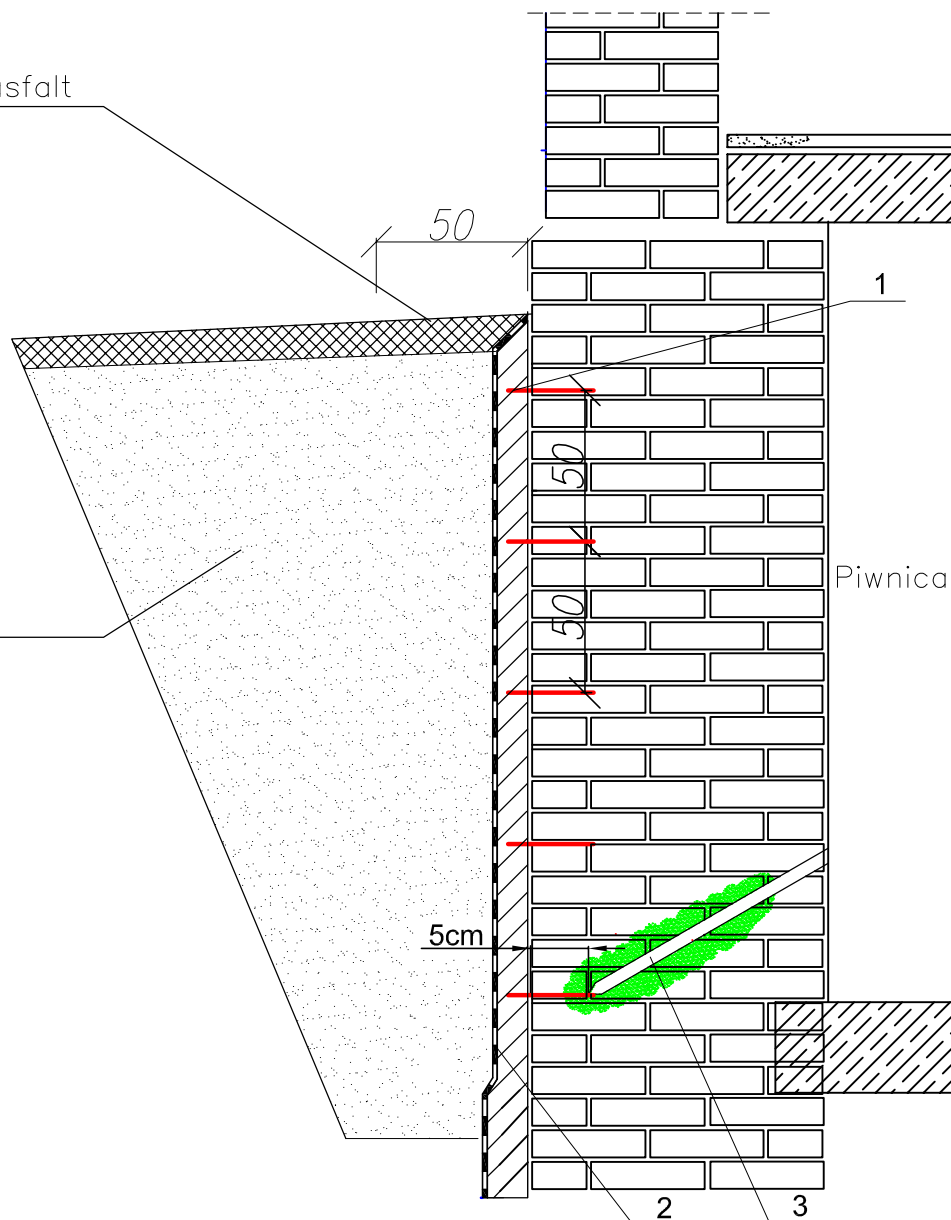

Uwagi:

1. Warstwę wyrównawczą połączyć z istniejącym murem za pośrednictwem szpilek o średnicy $\varnothing 6\text{mm}$ układanych na przemian w szachownicę w odstępach poziomych i pionowych co 0,50m (4szt/m²) i mocowanej do niej siatki z prętów $\%6\text{mm}$ o oczku 150x150mm
2. Papąę układać na zakład o szerokości 20cm.

1. Warstwa wyrównująca z betonu klasy C12/15 o grubości 5-10cm
2. Izolacja przeciwwilgociowa papa 2x papa trmozgrzewalna
3. Przepona pozioma z preparatem AQUAFIN-F Metoda ciśnieniowa
 - głębokość wiercenia: 5cm od końca
 - rozstaw otworów: 10-12cm
 - kąt wiercenia: 10-15°
 - średnica otworu: $\varnothing 12-18\text{mm}$

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58-300 Wałbrzych

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niepodległości 160, 58-303 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Niepodległości 160, 58-303 Wałbrzych	Branża Sanitarna
Projektant:	mgr inż. Z. Uszko	Spec:konst. budowlane 32/DOŚ/04
Sprawdzający:		09.16
Tytuł rysunku	Szczegół wykonania izolacji od ul. Niepodległości	Nr rys. 6