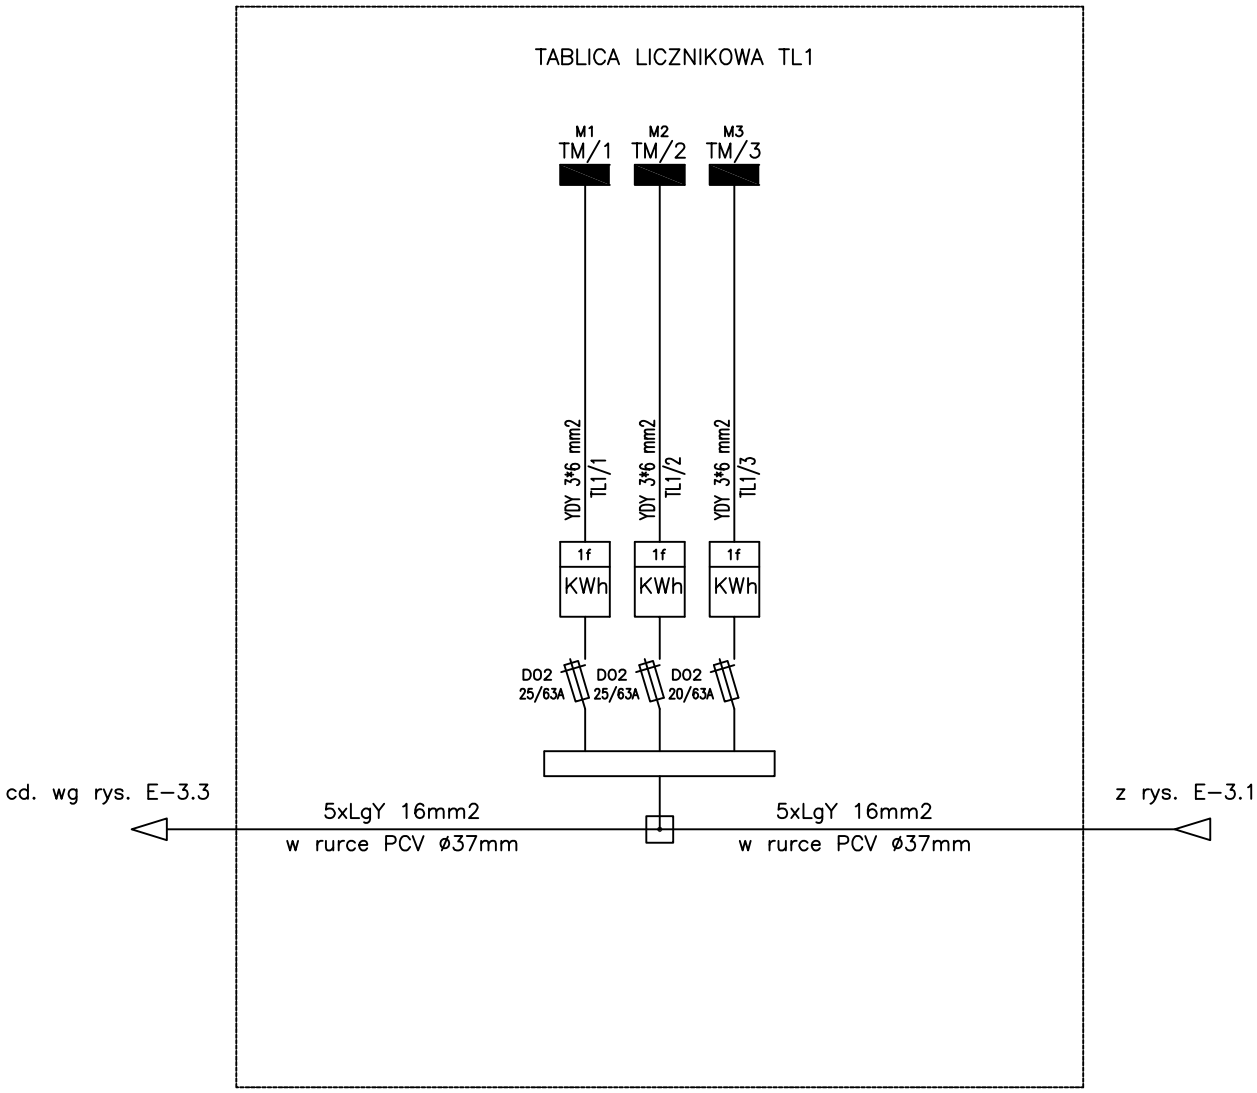

UWAGI:

1. Lokalizację rozdzielnic pokazano na rysunku nr E–7
2. Rozłącznik na zasilaniu należy wyposażyć w wyzwalacz zanikowy Wyłączany przekaźnikiem różnicowoprądowym i wyłacznikiem p/poż zabudowanym przed wejściem głownym do budynku

Z/M — Usługi Elektryczne - Projektowanie mgr inż. Zdzisław Marciniak ul. Namysłowskiego 19 58-302 Wałbrzych			
Inwestor: Miejski Zarząd Budynków sp. z.o.o. ul. Gen. Andersa 48 58-304 Wałbrzych		Obiekt: Wspólnota mieszkaniowa ul. Dąbrowskiego 42 58-304 Wałbrzych	
Projektował: mgr inż. Zdzisław Marciniak nr upr. NBGP–V–7342/3/8/95/96		Temat: Projekt budowlany wymiany instalacji elektrycznej WLZ i OKS 24V	Data: 06/2013
Konstruował: ---		Schemat strukturalny tablicy licznikowej TL1	Nr rys. E–3.2
Sprawdził:			Podz. -/-