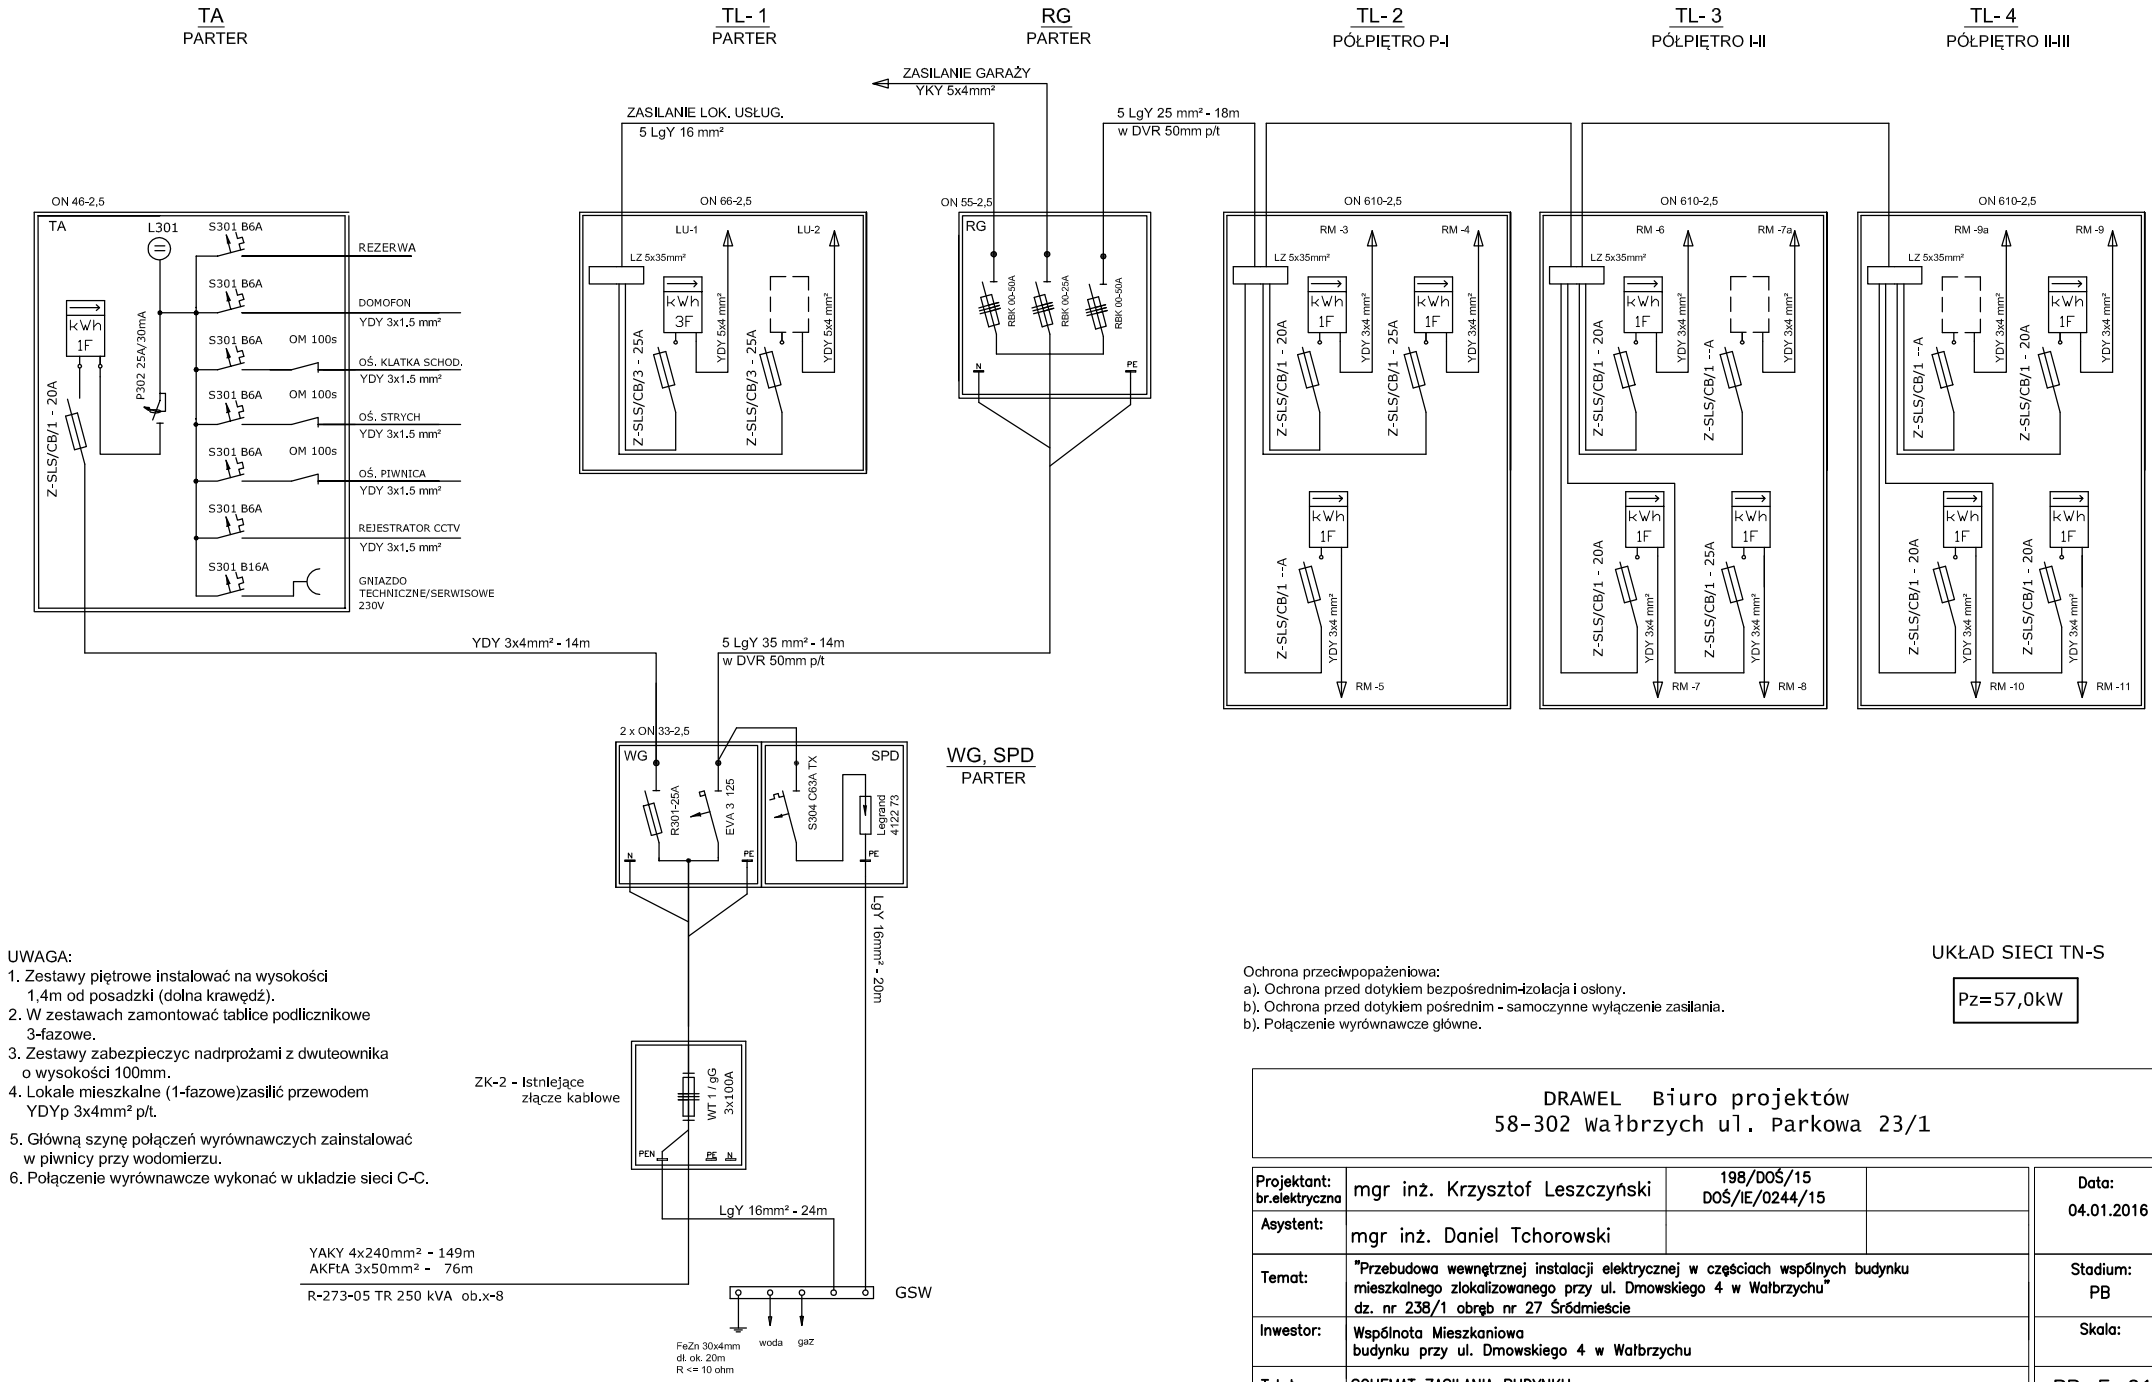

UWAGA:
1. Zestawy piętrowe instalować na wysokości 1,4m od posadzki (dolna krawędź).
2. W zestawach zamontować tablice podlicznikowe 3-fazowe.
3. Zestawy zabezpieczyc nadprożami z dwuteownika o wysokości 100mm.
4. Lokale mieszkalne (1-fazowe)zasilić przewodem YDYp 3x4mm² p/t.
5. Główną szynę połączeń wyrównawczych zainstalować w piwnicy przy wodomierzu.
6. Połączenie wyrównawcze wykonać w ukladzie sieci C-C.

Ochrona przeciwpopażeniowa:
a). Ochrona przed dotykiem bezpośrednim-izolacja i osłony.
b). Ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania.
b). Połączenie wyrównawcze główne.

UKŁAD SIECI TN-S

Pz=57,0kW

DRAWEL Biuro projektów
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1

Projektant: br.elektryczna	mgr inż. Krzysztof Leszczyński	198/DOŚ/15 DOŚ/IE/0244/15		Data: 04.01.2016
Asystent:	mgr inż. Daniel Tchorowski			
Temat:	"Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Dmowskiego 4 w Wałbrzychu" dz. nr 238/1 obręb nr 27 Śródmieście			Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Dmowskiego 4 w Wałbrzychu			Skala:
Tytuł rys.:	SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU			PB–E–01