


Kratka wywiewna o średnicy 160mm w kolorze szarm. Kratkę należy montować 10cm pod stropem pomieszczeń piwnicy.

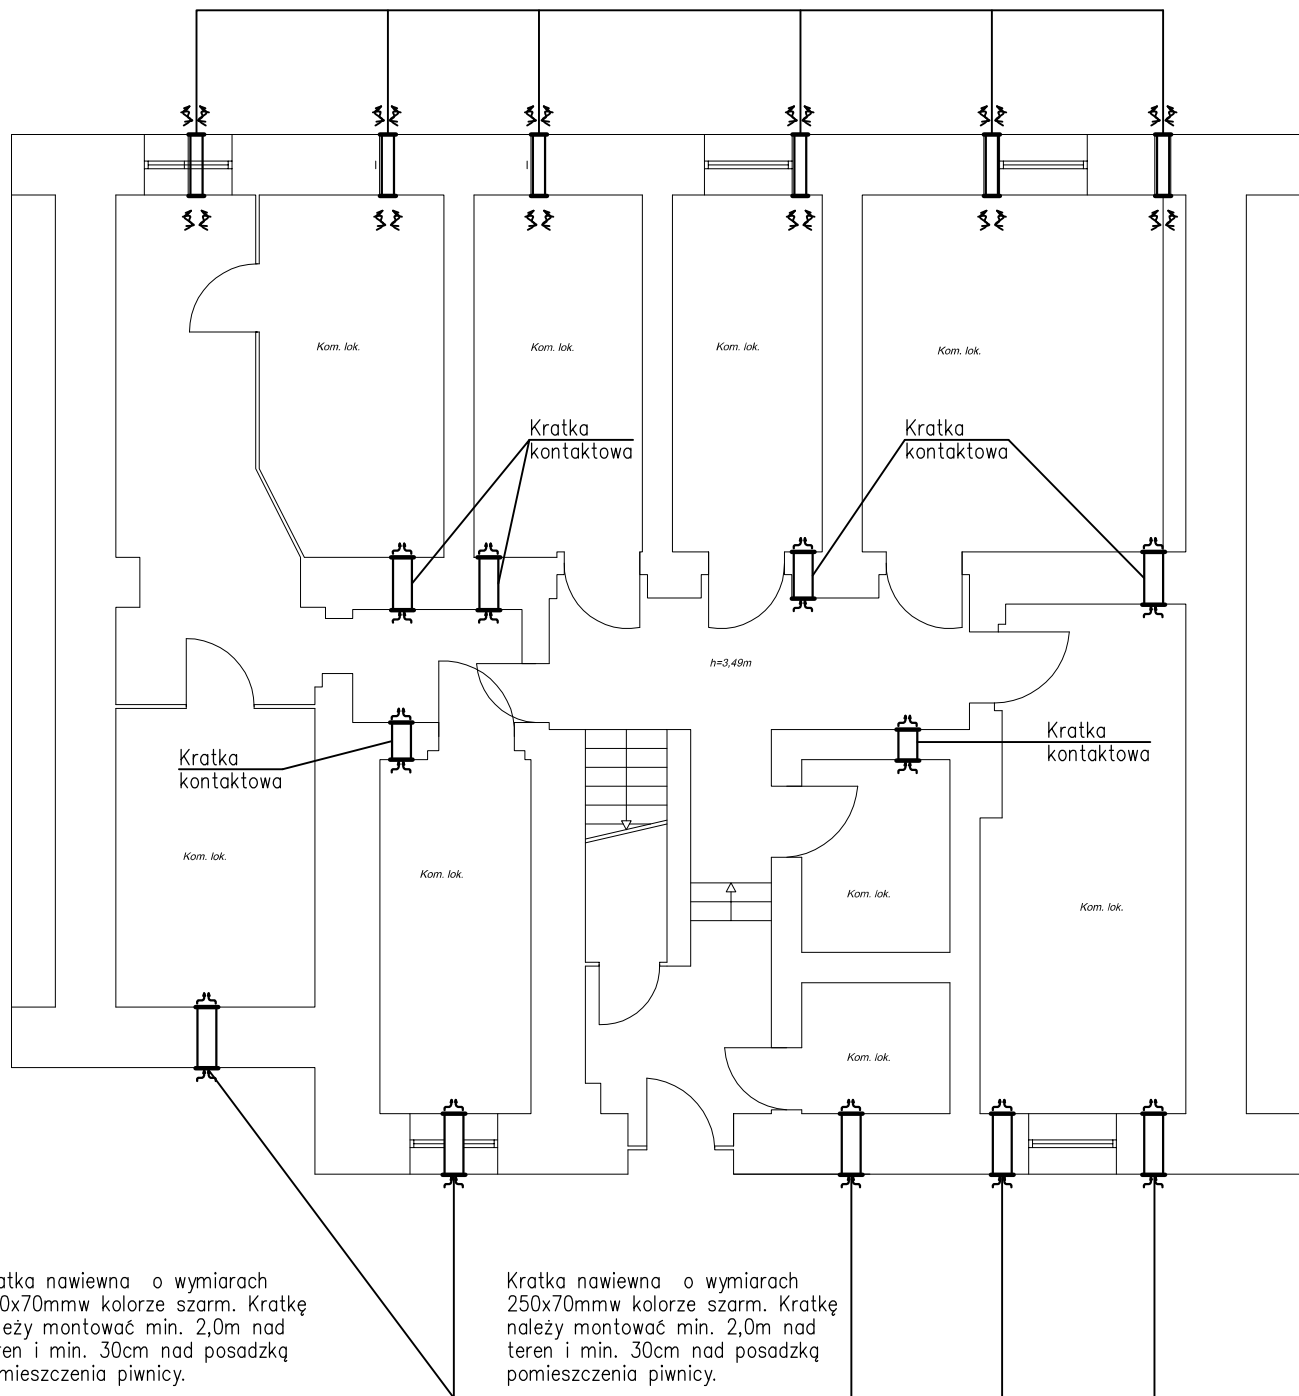

**Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD**  
**58-302 wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469**  
**Biuro: 58-304 wałbrzych ul. wysockiego 28 pok.23**

|             |   |                              |                     |
|-------------|---|------------------------------|---------------------|
| Projektant: | mgr inż. Sylwia Tchorowska  | 124/D0Ś/06<br>D0Ś/IS/0471/06 | Data:<br>14.07.2016 |
| Temat:      | "Remont elewacji z dociepleniem ściany tylnej, wykonaniem izolacji ścian fundamentowych, osuszenie piwnic wraz wykonaniem wentylacji nawiewno-wywiewnej, odwodnieniem i osuszeniem budynku przy ul. Buczka 9 w Wałbrzychu." dz. nr 220/1 obr. nr 27 Śródmieście |                              | Stadium:<br>PB      |
| Inwestor:   | Wspólnota Mieszkaniowa<br>ul. Buczka 9, 58-303 Wałbrzych  |                              | Skala:<br>1:100     |
| Tytuł rys.: | RZUT PIWNICY – WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA   |                              | Nr rys.: 6          |