


wejście główne do budynku

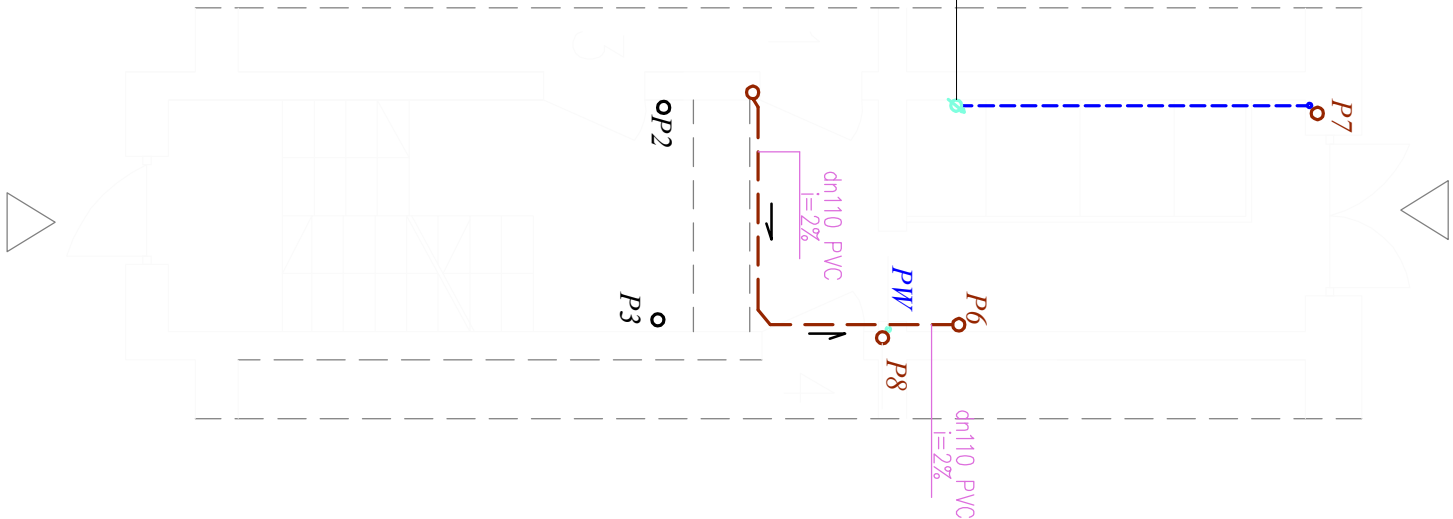

Istniejący wodomierz
lokalu mieszkalnego nr 1
wraz z wpięciem do ist. inst.

LEGENDA:

- proj. instalacja wody zimnej
- - - ist. nowa instalacja wody zimnej
- PW pion wody zimnej do wymiany
- Ø wodomierz mieszkaniowy
- - - proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
- ist. instalacja kanalizacji sanitarnej
- P1 pion kanalizacji sanitarnej


wejście do budynku
od strony podwórza

UWAGA:

- Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 2% w kierunku wyjścia ścieków z budynku
- Pionowe odcinki kanalizacji sanitarnej prowadzone po ścianie mocować do przegród budowlanych za pomocą uchwytyów,
- Przy przejściu przez przegrody budowlane należy zastosować rury ochronne
- Piony P8 kanalizacji sanitarnej należy wykonać jako piony wentylowane tj. wyprowadzić na wysokość minimum 60cm ponad dach budynku i zakończyć rurą wywiewną dn 160/110 PVC,

UWAGA:

- Rury wody zimnej prowadzone po ścianie i pod stropem zaizolować termicznie otulinq Thermaflex FRZ gr. 20mm.
- Rury wody zimnej prowadzone w bruzdach ściennych zaizolować trmicznie otulinq Thermaflex Compact gr.13mm.
- Instalację wody zimnej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych.



Z.H.U. ROBERT GALAN
58-304 Wałbrzych ul. Sukowskiego 38
tel: 661 490-137, e-mail: pawelgalan@vp.pl

Projektowanie, nadzór inwestorski, kosztorysowanie

INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wysockiego 6, 58–300 Wałbrzych
TEMAT:	Remont elewacji i remont klatki schodowej wraz z wymianą instalacji wod–kan części wspólnej
BRANŻA:	Instalacje Sanitarne
STADIUM:	Projekt wykonawczy
ADRES:	ul. Wysockiego 6, 58–300 Wałbrzych

		DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Sylwia Tchorowska uprawnienia nr DOŚ/IS/0471/06	25.01.2016	
ASYSTENT:	mgr inż. Jolanta Jęczkowska	25.01.2016	
NAZWA RYS.:	Rzut parteru Instalacja wod–kan	SKALA 1:100	NR 11